


資料7-11 し尿処理のフロー図（平成22年度）

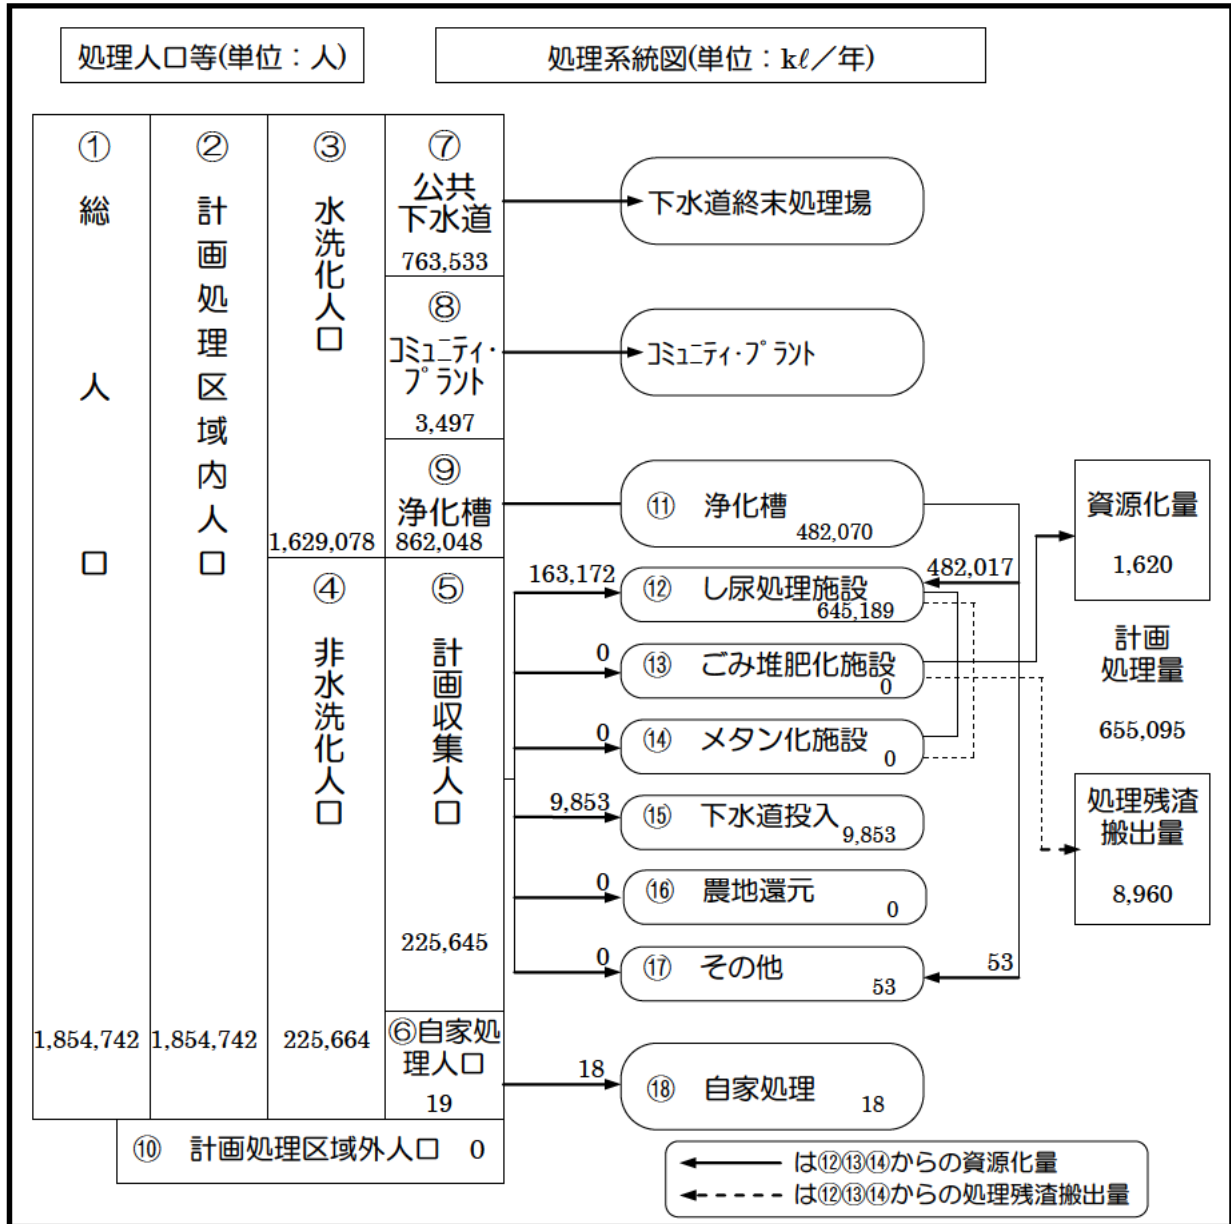

- 計画処理率 (②/①) = 100% (人口ベース)
- 水洗化率 (③/①) = 87.8%
 - 公共下水道水洗化率 (⑦/①) = 41.2%
 - コミュニティ・プラント水洗化率 (⑧/①) = 0.2%
 - 浄化槽水洗化率 (⑨/①) = 46.5%
- 非水洗化率 (④/①) = 12.5%
 - 総人口における計画収集率 (⑤/①) = 12.2%
 - 非水洗化人口における計画収集率 (⑤/④) = 99.99%
 - 総人口における自家処理率 (⑥/①) = 0.001%
 - 非水洗化人口における自家処理率 (⑥/④) = 0.0084%