


安濃川水系穴倉川 洪水浸水想定区域図 [浸水継続時間](想定最大規模)

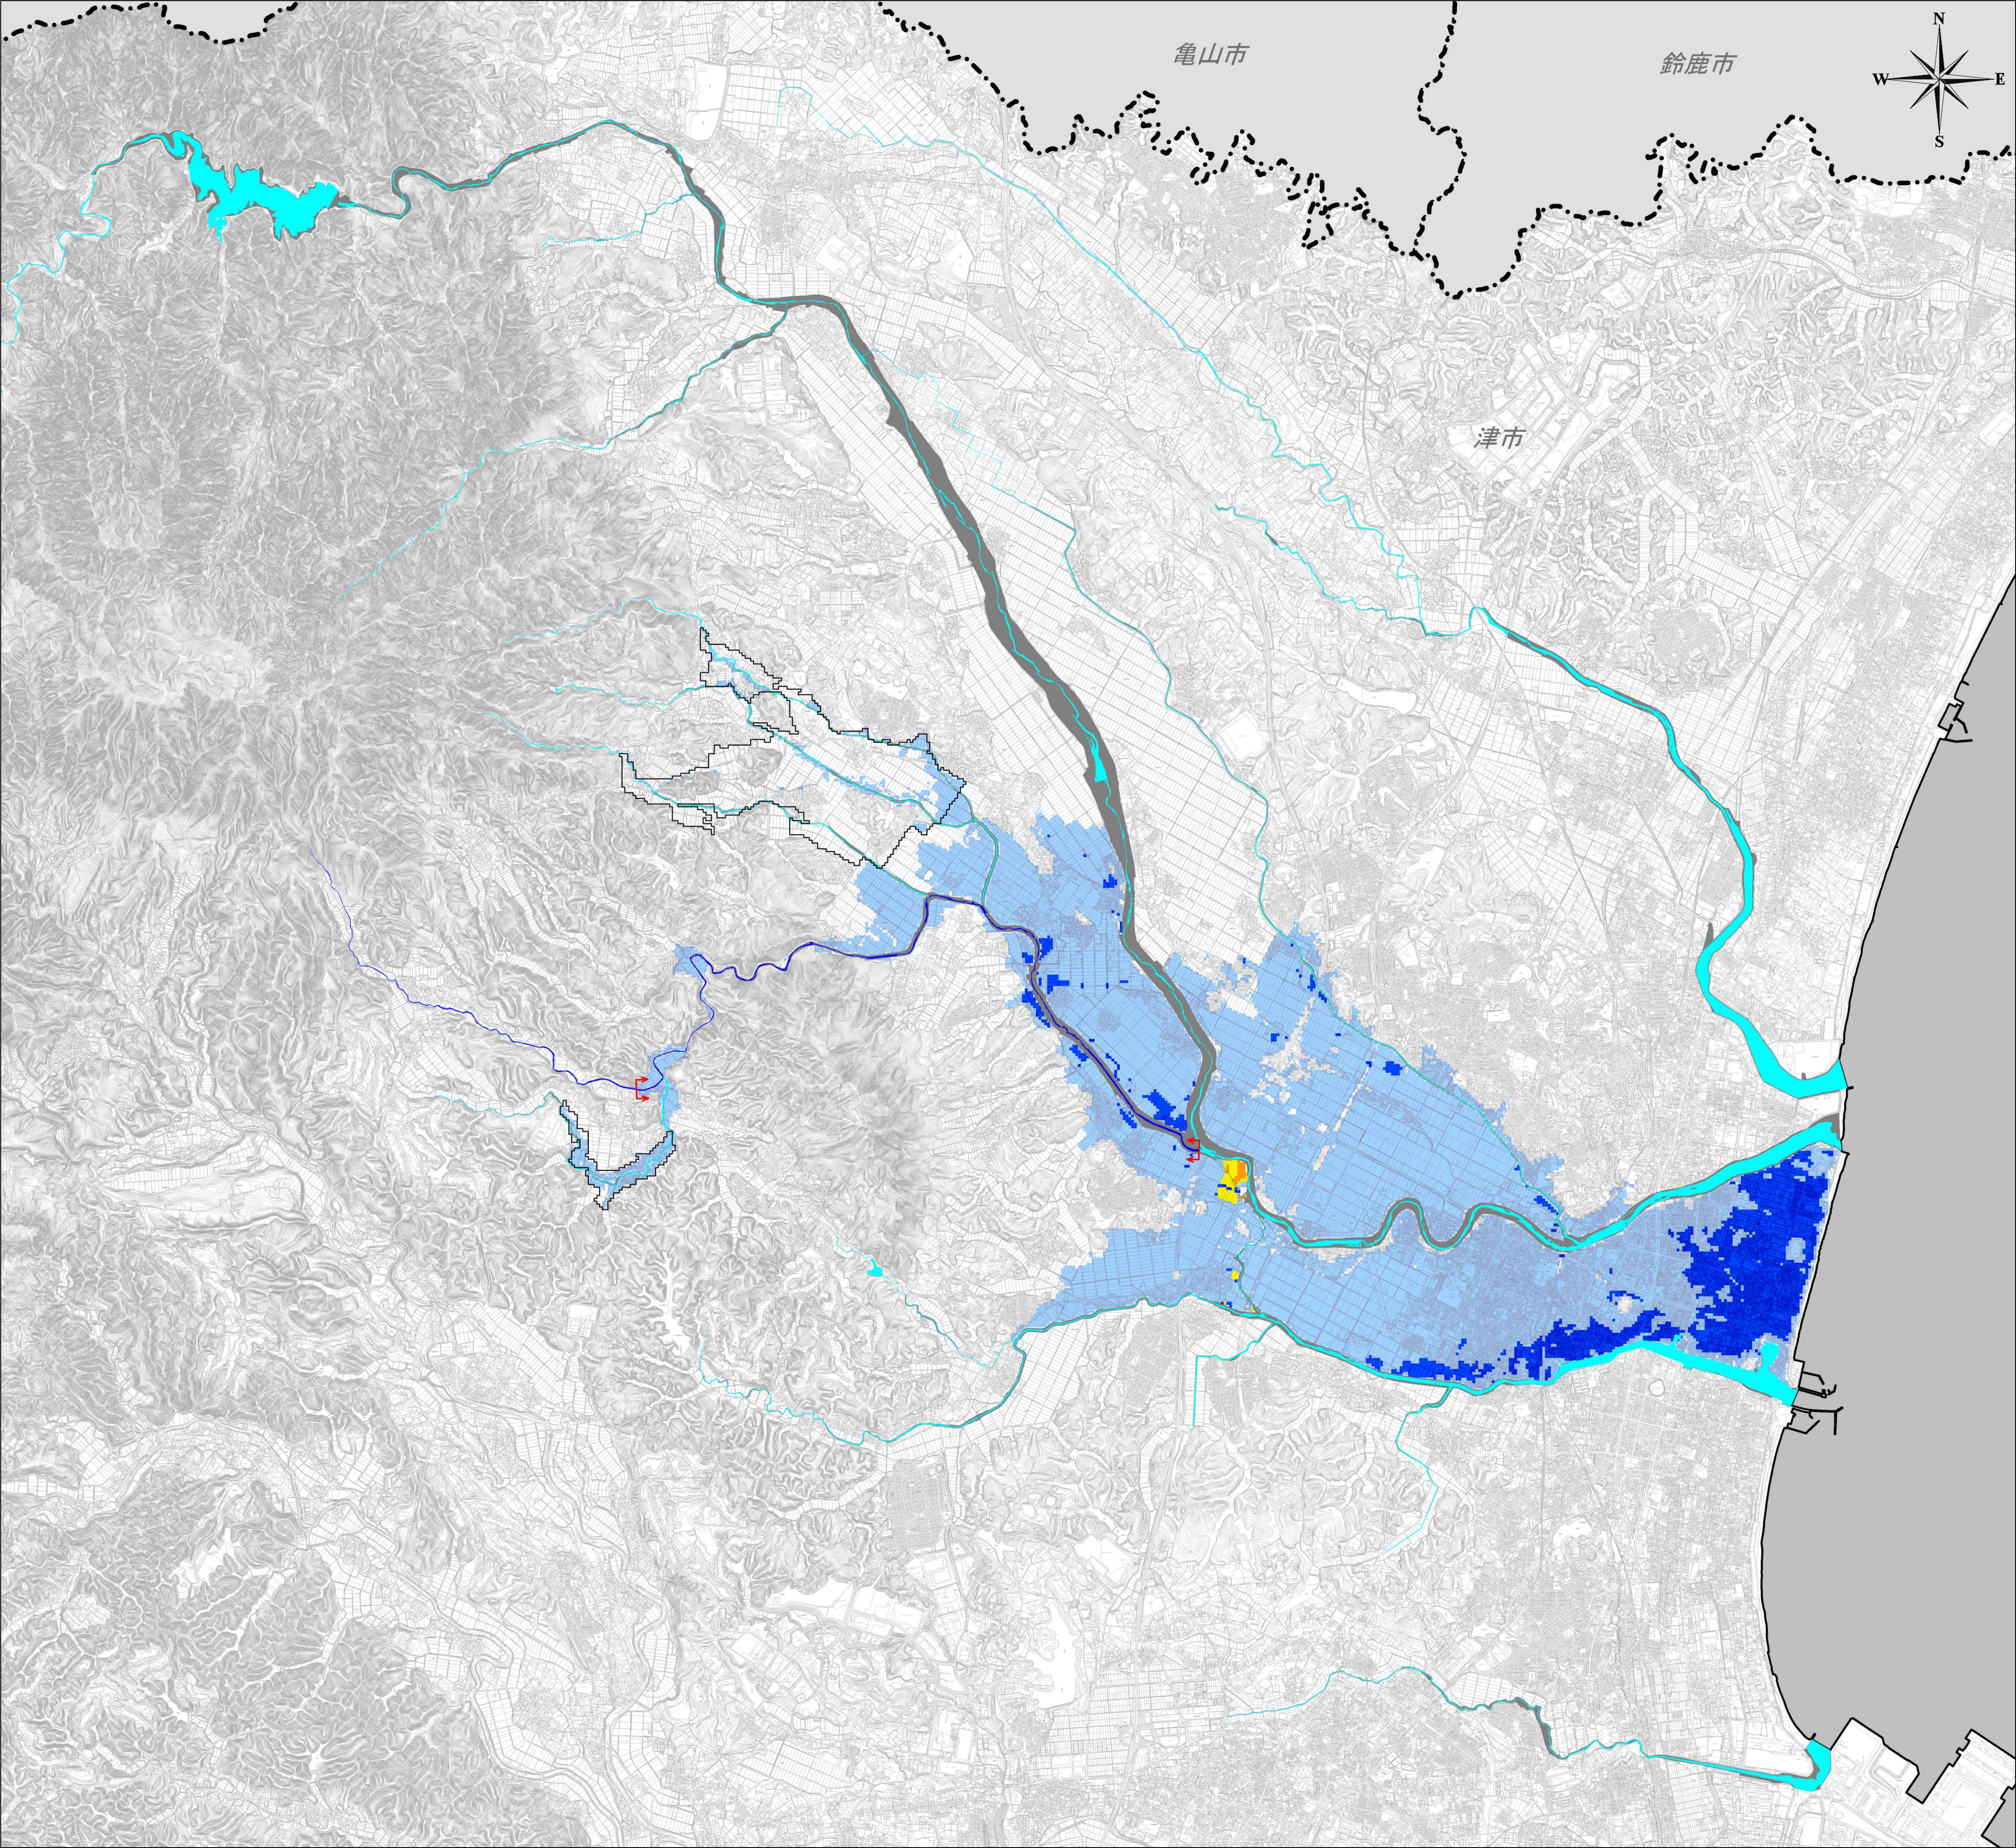

凡 例

浸水深0.5m以上が継続する時間

- 12時間未満
- 24時間(1日間)未満
- 72時間(3日間)未満
- 168時間(1週間)未満

市町村界

河川等範囲

浸水想定区域の検討対象区間

対象河川以外の氾濫による
浸水区域

1. 説明文


- (1) この図は、安濃川水系穴倉川について、浸水継続時間を表示した図面です。
- (2) この浸水継続時間は、公表時点の穴倉川の河道の整備状況を勘案して、想定し得る最大規模の降雨に伴う洪水により穴倉川が氾濫した場合の浸水の状況をシミュレーションにより予測したものです。
- (3) なお、このシミュレーションの実施にあたっては、支川の（決壊による）氾濫、シミュレーションの前提となる降雨を超える規模の降雨、高潮及び内水による氾濫等を考慮していませんので、この想定される浸水継続時間が実際の浸水継続時間と異なる場合や、浸水継続時間が明示されていない区域においても浸水が発生する場合があります。

2. 基本事項等

- (1) 作成主体 : 三重県
- (2) 公表年月日 : 平成29年7月25日
- (3) 対象となる河川
・安濃川水系穴倉川
検討対象区間 左岸：三重県津市美里町家所から安濃川合流点まで
右岸：三重県津市美里町家所から安濃川合流点まで
- (4) 算出の前提となる降雨 : 安濃川及び岩田川流域の24時間の総雨量712mm
- (5) 関係市町 : 津市
- (6) その他計算条件等
①この図は、穴倉川の三重県管理区間において破堤等が起きた場合の浸水継続時間を図示しています。
②この図は、穴倉川において、一定の条件で破堤等をさせたときの氾濫計算結果を基に作成したものです。
破堤地点は、三重県管理区間の0.0kmから8.4km地点において想定したものです。
③氾濫計算は、対象区域を25m格子（計算メッシュという）に分割して、これを1単位として計算しています。このため、微地形による影響が表せていない場合があります。

令和3年12月24日 追記

- (1) 令和3年7月に水防法が改正されたことに伴い、この図に表示している浸水継続時間（想定最大規模）を、水防法の規定に基づき指定します。
- (2) 指定年月日 : 令和3年12月24日
- (3) 告示番号 : 三重県告示第764号
- (4) 指定の根拠法令 : 水防法（昭和24年法律第193号）第14条第2項



1 : 30,000

この地図は三重県市町総合事務組合管理者の承認を得て、同組合所管の「2011三重県共有デジタル地図（数値地形図縮図10,000）」を使用し、調整したものである。（承認番号：三総合地第101号）本成果を複製あるいは使用して地図を調整する場合は、同組合の承認を必要とする。