

# 泉川水系泉川 洪水浸水想定区域図 〔浸水継続時間〕（想定最大規模）

## 1 説明文


- (1) この図は、泉川水系泉川について、浸水継続時間を表示した図面です。
- (2) この浸水継続時間は、公表時点の泉川の河道の整備状況を勘案して、想定し得る最大規模の降雨に伴う洪水により泉川が氾濫した場合の浸水の状況をシミュレーションにより予測したものです。
- (3) なお、このシミュレーションの実施にあたっては、支川の（決壊による）氾濫、シミュレーションの前提となる降雨を超える規模の降雨、高潮及び内水による氾濫等を考慮していませんので、この想定される浸水継続時間が明示されていない区域においても浸水が発生する場合があります。

## 2 基本事項等

- (1) 作成主体 : 三重県
- (2) 公表年月日 : 令和2年4月28日
- (3) 対象となる河川
  - ・ 泉川水系泉川
  - 検討対象区間 左岸：度会郡南伊勢町泉から河口まで  
右岸：度会郡南伊勢町泉から河口まで
- (4) 公表の前提となる降雨：泉川流域の24時間の総雨量1,089mm
- (5) 関係市町 : 南伊勢町
- (6) その他計算条件等
  - ① この図は、泉川の三重県管理区間において破堤等が起きた場合の浸水継続時間を図示しています。
  - ② この図は、泉川において、一定の条件で破堤等させたときの氾濫計算結果を基に作成したものです。破堤地点は、三重県管理区間の0.0kから1.6kにおいて想定したものです。
  - ③ 氾濫計算は、対象区域をおよそ25m間隔の格子（計算メッシュという）に分割して、これを1単位として計算しています。このため、微地形による影響が表せていない場合があります。

## 令和3年12月24日 追記

- (1) 令和3年7月に水防法が改正されたことに伴い、この図に表示している浸水継続時間（想定最大規模）を、水防法の規定に基づき指定します。
- (2) 指定年月日 : 令和3年12月24日
- (3) 告示番号 : 三重県告示第764号
- (4) 指定の根拠法令 : 水防法（昭和24年法律第193号）第14条第2項

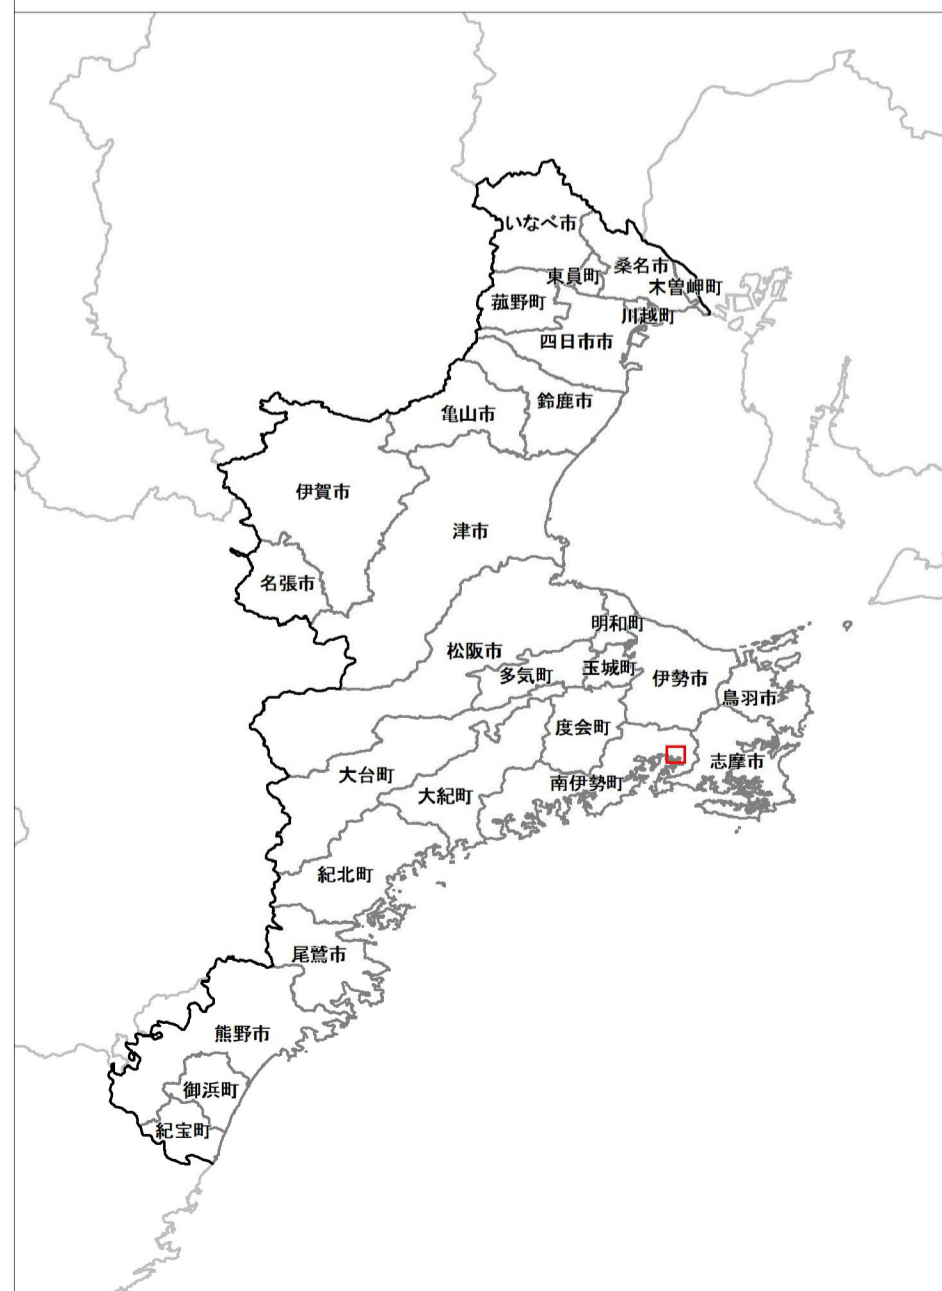

**凡例**

浸水継続時間（ランク別）

	12時間未満
	24時間(1日間)未満
	72時間(3日間)未満
	168時間(1週間)未満
	336時間(2週間)未満
	672時間(4週間)未満
	672時間(4週間)以上
	市町境界
	河川等範囲
	浸水想定区域の検討対象区間
	対象河川以外の氾濫による浸水区域

