



中伊勢工水みずたま通信

メールマガジン No.70

立秋の候、皆様方には益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。
水源状況や配水状況など、工業用水道の情報につきまして、中伊勢工水みずたま通信を配信させていただきます。

☆中勢水道事務所からのお知らせ

<浄水場施設見学の取組について>

当庁では、「三重県企業庁経営計画」に基づき、地域社会との信頼関係を深めるため、地域貢献の取組として、浄水場施設見学の受入れにより、学校教育や社会教育の場を提供するとともに、地域のイベント等への協賛など、地域との交流を進めてきました。しかしながら、新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、令和2年度からこれらの取組を中止しているところです。

現時点では、新型コロナウイルス感染症防止のため、令和4年度上半期（4月～9月末まで）は浄水場施設見学の受入れを中止しております。

なお、下半期における再開の可否については、企業庁ホームページでお知らせします。

<企業庁ホームページ 見学案内>


<https://www.pref.mie.lg.jp/D1KIGYO/12609013145.htm>

☆水源状況（8月1日9時00分現在）

施設名	有効貯水量(千m ³)	貯水量(千m ³)	貯水率(%)
君ヶ野ダム	3,900	3,006	77.1

令和4年 雲出川水系 君ヶ野ダム貯水状況

令和4年8月1日

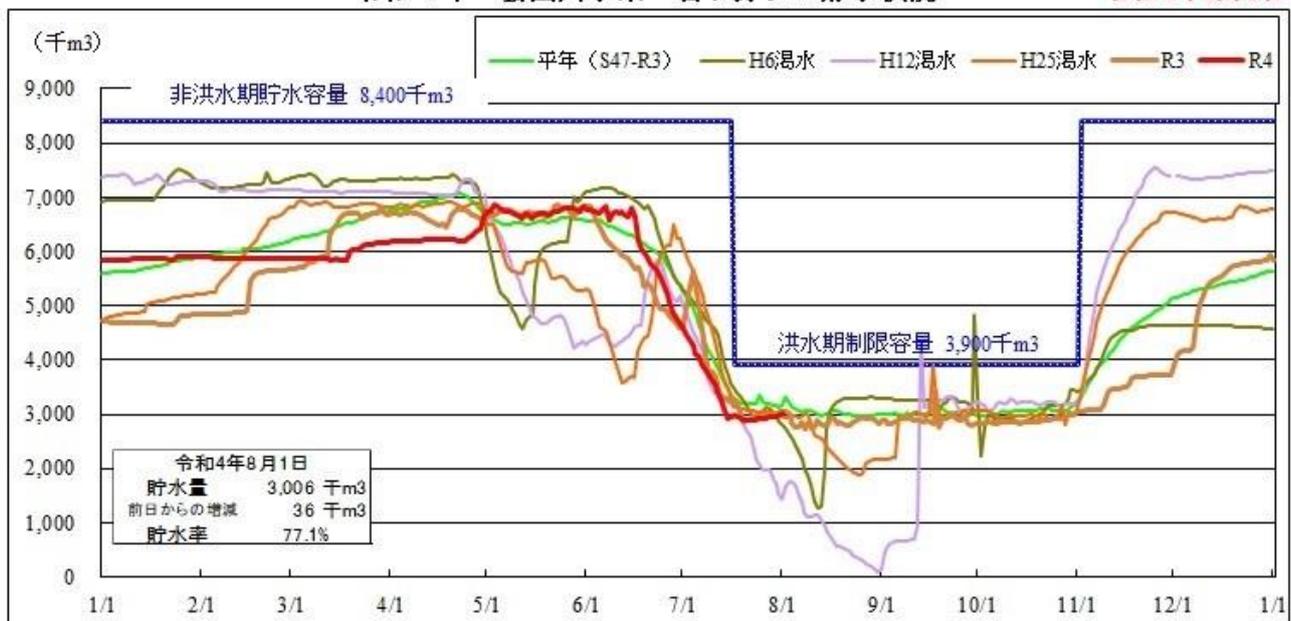


中部地方整備局ホームページより

おおむね平年並みの貯水量となっています。

☆降雨状況

令和4年 八手俣川上流（上多気地点）降雨状況 [速報値] 令和4年8月1日

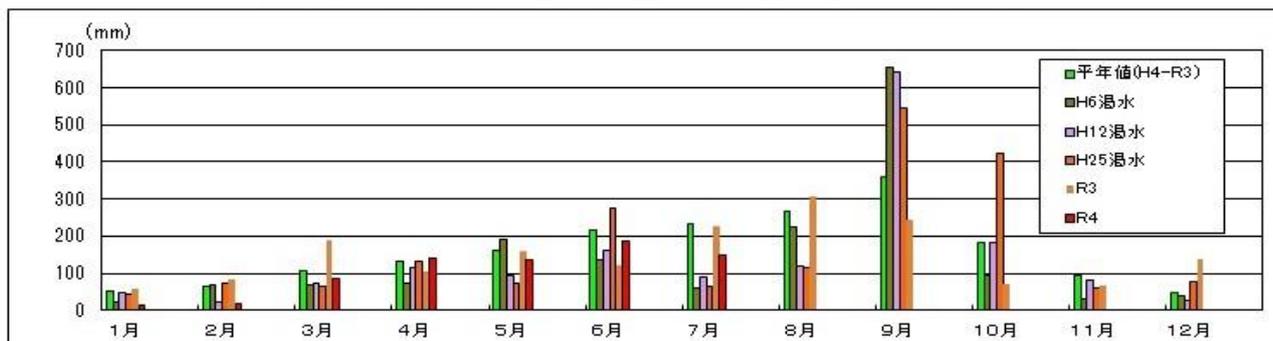


中部地方整備局ホームページより

君ヶ野ダム上流（上多気地点）の7月の月間降雨量は、148mmです。

中伊勢工業用水道・・・現在、節水対策は行われていません。

☆中伊勢工業用水道日平均配水量比較表（令和3年度、令和4年度）

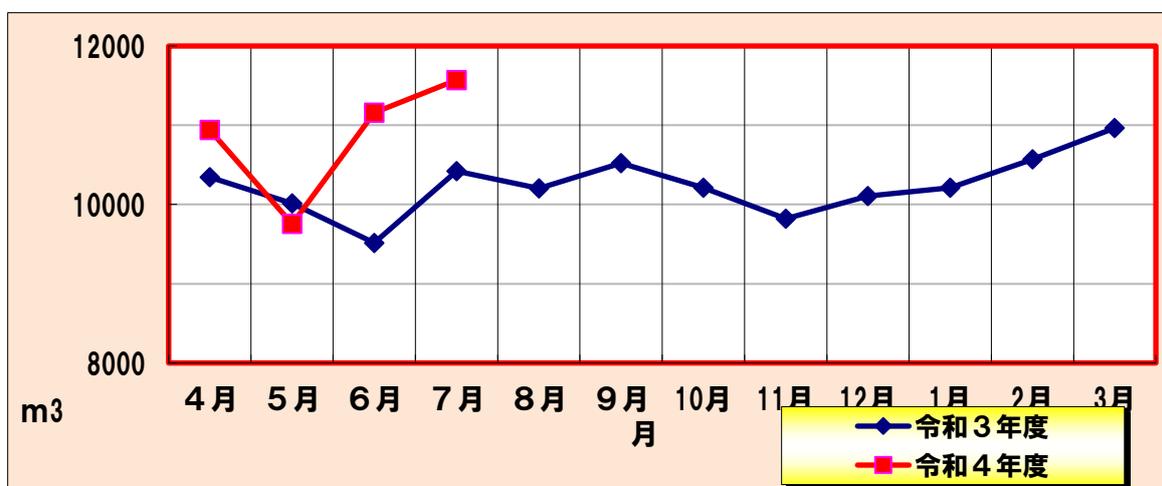

令和3年度7月 平均 10,421 m³/日
 令和4年度7月 平均 11,571 m³/日

☆配水状況

契約給水量 14,970 m³/日（15社17工場）

毎月、工業用水の水質検査を実施しています。
 下記にアクセスいただければ検索が可能です。

https://www.pref.mie.lg.jp/SUISHITU/HP/000067607_00005.htm

水は地球に住む、みんなの宝です。

工業用水道に関する問い合わせは下記へお願いします。

三重県企業庁 ISO9001 (JCQA-0860) 認証登録

メールマガジンの作成担当: 配水課
 水谷 智裕
 E-mail: mizutt03@pref.mie.lg.jp

中勢水道事務所 配水課
 Tel. 059-295-0200
 Fax. 059-295-0210