



# 松阪工水みずたま通信

メールマガジン No.73

浅春の候、皆様方には益々ご健勝のこととお喜び申し上げます。  
水源状況や配水状況など、工業用水道の情報につきまして、松阪工水みずたま通信を配信させていただきます。

## ☆中勢水道事務所からのお知らせ

### 工業用水の常時均等使用について

平素は三重県企業庁工業用水道事業につきまして、御理解・御協力を賜り厚く御礼申し上げます。


さて、工業用水の使用につきましては、三重県工業用水道条例第20条（適正使用の原則）に基づき、常時均等に使用するよう努めていただいているところですが、一時的に時間最大使用水量を大幅に超えた水量を使用された場合、他の受水企業の給水に支障を及ぼすおそれがありますので、常時均等に使用いただきますよう、御理解・御協力のほど、よろしくをお願いいたします。

なお、定期修理等により一時的に工業用水の使用量が低下する場合や、やむを得ず一時的に工業用水の使用量が増加する場合がありますら、事前に中勢水道事務所まで情報提供いただきますよう、よろしくをお願いいたします。

<https://www.pref.mie.lg.jp/D1KIGYO/12650013195.htm> ←詳細は三重県庁公式HPにて

## ☆水源状況（3月1日9時00分現在）

施設名	有効貯水量(千m <sup>3</sup> )	貯水量(千m <sup>3</sup> )	貯水率(%)
蓮ダム	28,400	18,215	64.1

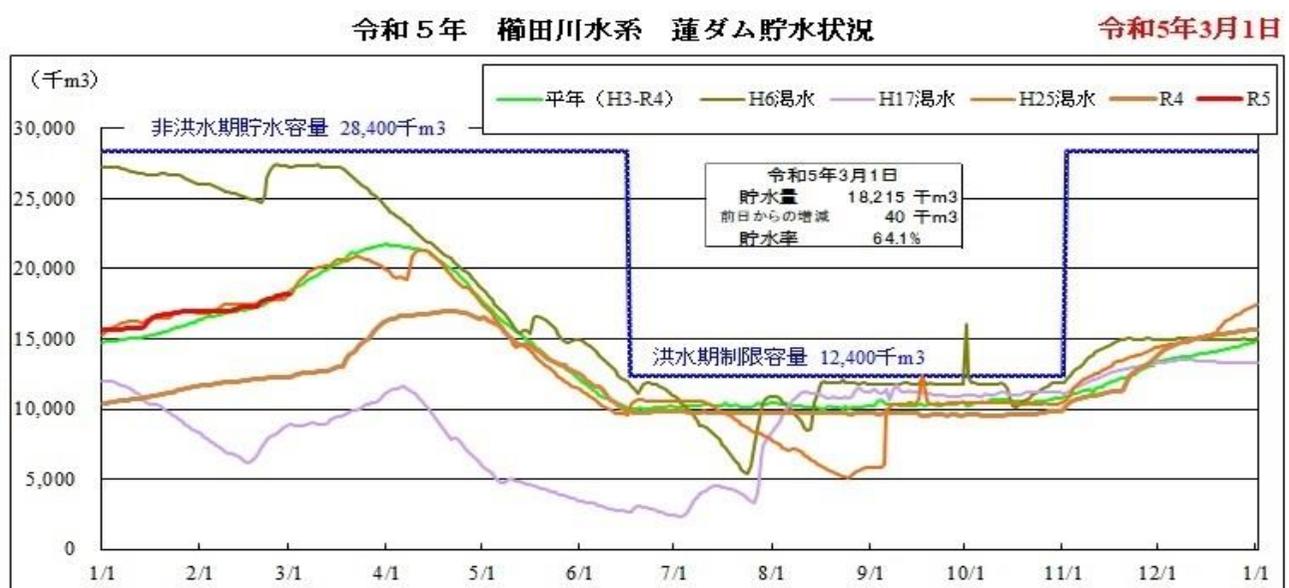


中部地方整備局ホームページより

おおむね平年並みの貯水量となっております。

## ☆ 降雨状況

令和5年3月1日

令和5年 榑田川上流（三軒屋地点）降雨状況 [速報値]

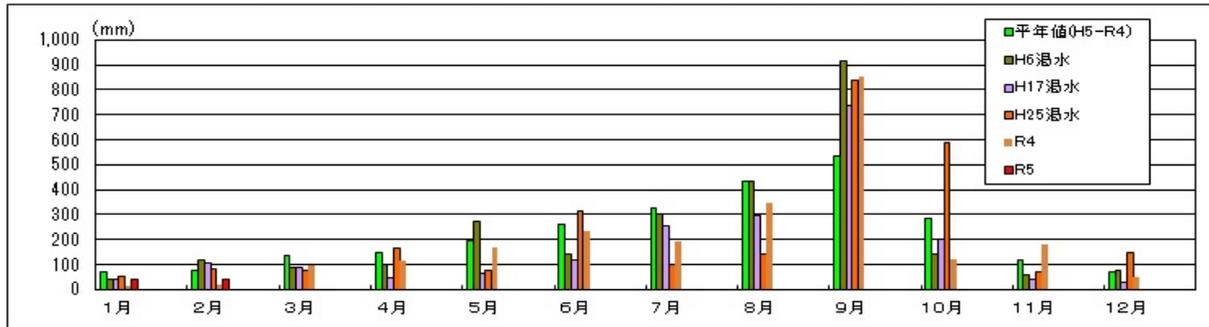


中部地方整備局ホームページより

蓮ダム上流（三軒屋地点）の2月の月間降雨量は、40mmです。

松阪工業用水道・・・現在、節水対策は行われていません。

## ☆ 松阪工業用水道日平均配水量比較表（令和3年度、令和4年度）

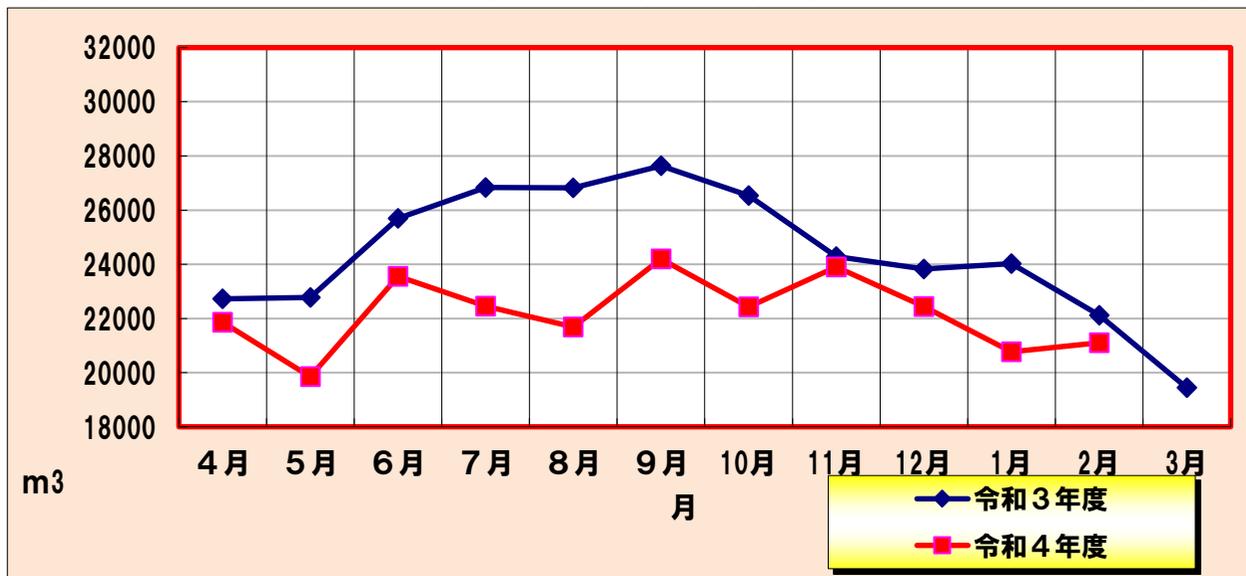

令和3年度2月 平均22,122m³/日

令和4年度2月 平均21,101m³/日

## ☆ 配水状況

契約給水量 38,500m³/日（7社7工場）

毎月、工業用水の水質検査を実施しています。

下記にアクセスいただければ検索が可能です。

[https://www.pref.mie.lg.jp/SUISHITU/HP/000067607\\_00005.htm](https://www.pref.mie.lg.jp/SUISHITU/HP/000067607_00005.htm)

水は地球に住む、みんなの宝です。

工業用水道に関する問い合わせは下記へお願いします。

三重県企業庁 ISO9001 (JCQA-0860) 認証登録

メールマガジンの作成担当： 配水課  
小林 大祐  
E-mail:suidoc@pref.mie.lg.jp

中勢水道事務所 配水課  
Tel.059-295-0200  
Fax.059-295-0210