



中伊勢工水みずたま通信

メールマガジン No.74

新緑の候、皆様方には益々ご健勝のこととお喜び申し上げます。
水源状況や配水状況など、工業用水道の情報につきまして、中伊勢工水みずたま通信を配信させていただきます。

☆中勢水道事務所からのお知らせ

〈浄水場施設見学の再開について〉

当庁では、「三重県企業庁経営計画」に基づき、地域社会との信頼関係を深めるため、地域貢献の取組として、浄水場施設見学の受入れにより、学校教育や社会教育の場を提供するとともに、地域のイベント等への協賛など、地域との交流を進めてきましたが、新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、令和2年度からこれらの取組を中止しておりました。

この度、政府において、新型コロナウイルス感染症の位置づけを令和5年5月8日から5類感染症とすることが示されたことから、当庁の施設見学についても、5月8日（月）から受入れを再開しています。


ただし、病原性が異なる変異株が発生し、国が方針を変更する等、新型コロナウイルス感染症を取り巻く状況に変化があった場合は、受入れ再開についてあらためて検討し、企業庁ホームページで公表することとします。

〈企業庁ホームページ 見学案内〉

<https://www.pref.mie.lg.jp/D1KIGYO/12609013145.htm>

☆水源状況（5月1日9時00分現在）

施設名	有効貯水量(千m ³)	貯水量(千m ³)	貯水率(%)
君ヶ野ダム	8,400	4,073	48.5

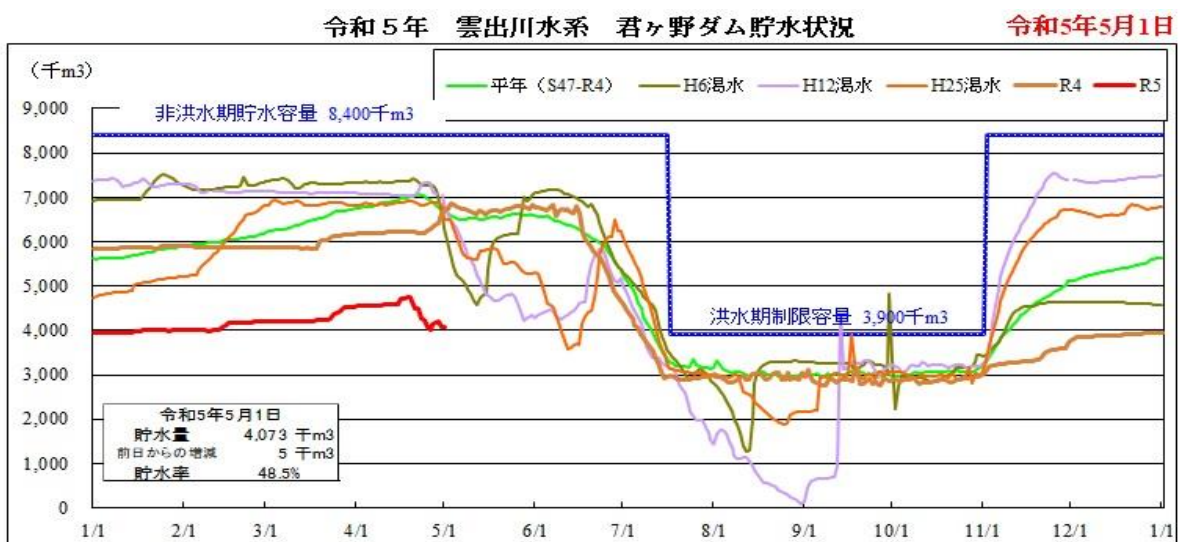


貯水量は平年に比べて少ない傾向となっております。

☆降雨状況

令和5年5月1日

令和5年 八手俣川上流（上多気地点）降雨状況 [速報値]

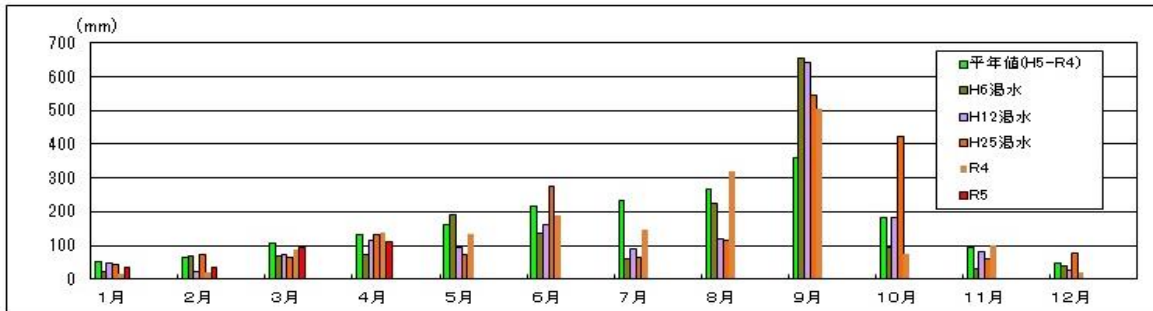


中部地方整備局ホームページより

君ヶ野ダム上流（上多気地点）の4月の月間降雨量は、109mmです。

中伊勢工業用水道・・・現在、節水対策は行われていません。

☆中伊勢工業用水道日平均配水量比較表（令和4年度、令和5年度）

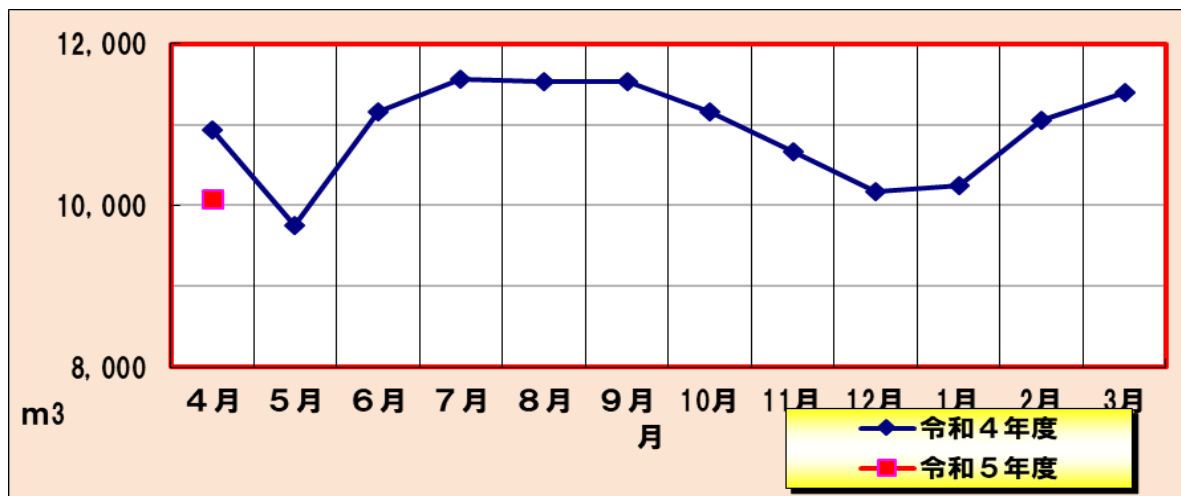

令和4年度4月 平均10,939^m³/日

令和5年度4月 平均10,081^m³/日

☆配水状況

契約給水量 14,970^m³/日（15社17工場）

毎月、工業用水の水質検査を実施しています。

下記にアクセスいただければ検索が可能です。

https://www.pref.mie.lg.jp/SUISHITU/HP/000067607_00005.htm

水は地球に住む、みんなの宝です。

工業用水道に関する問い合わせは下記へお願いします。

三重県企業庁ISO9001（JCQA-0860）認証登録

メールマガジンの作成担当：配水課
東條 将和
E-mail:suidoc@pref.mie.lg.jp

中勢水道事務所 配水課
Tel.059-295-0200
Fax.059-295-0210