



配置図

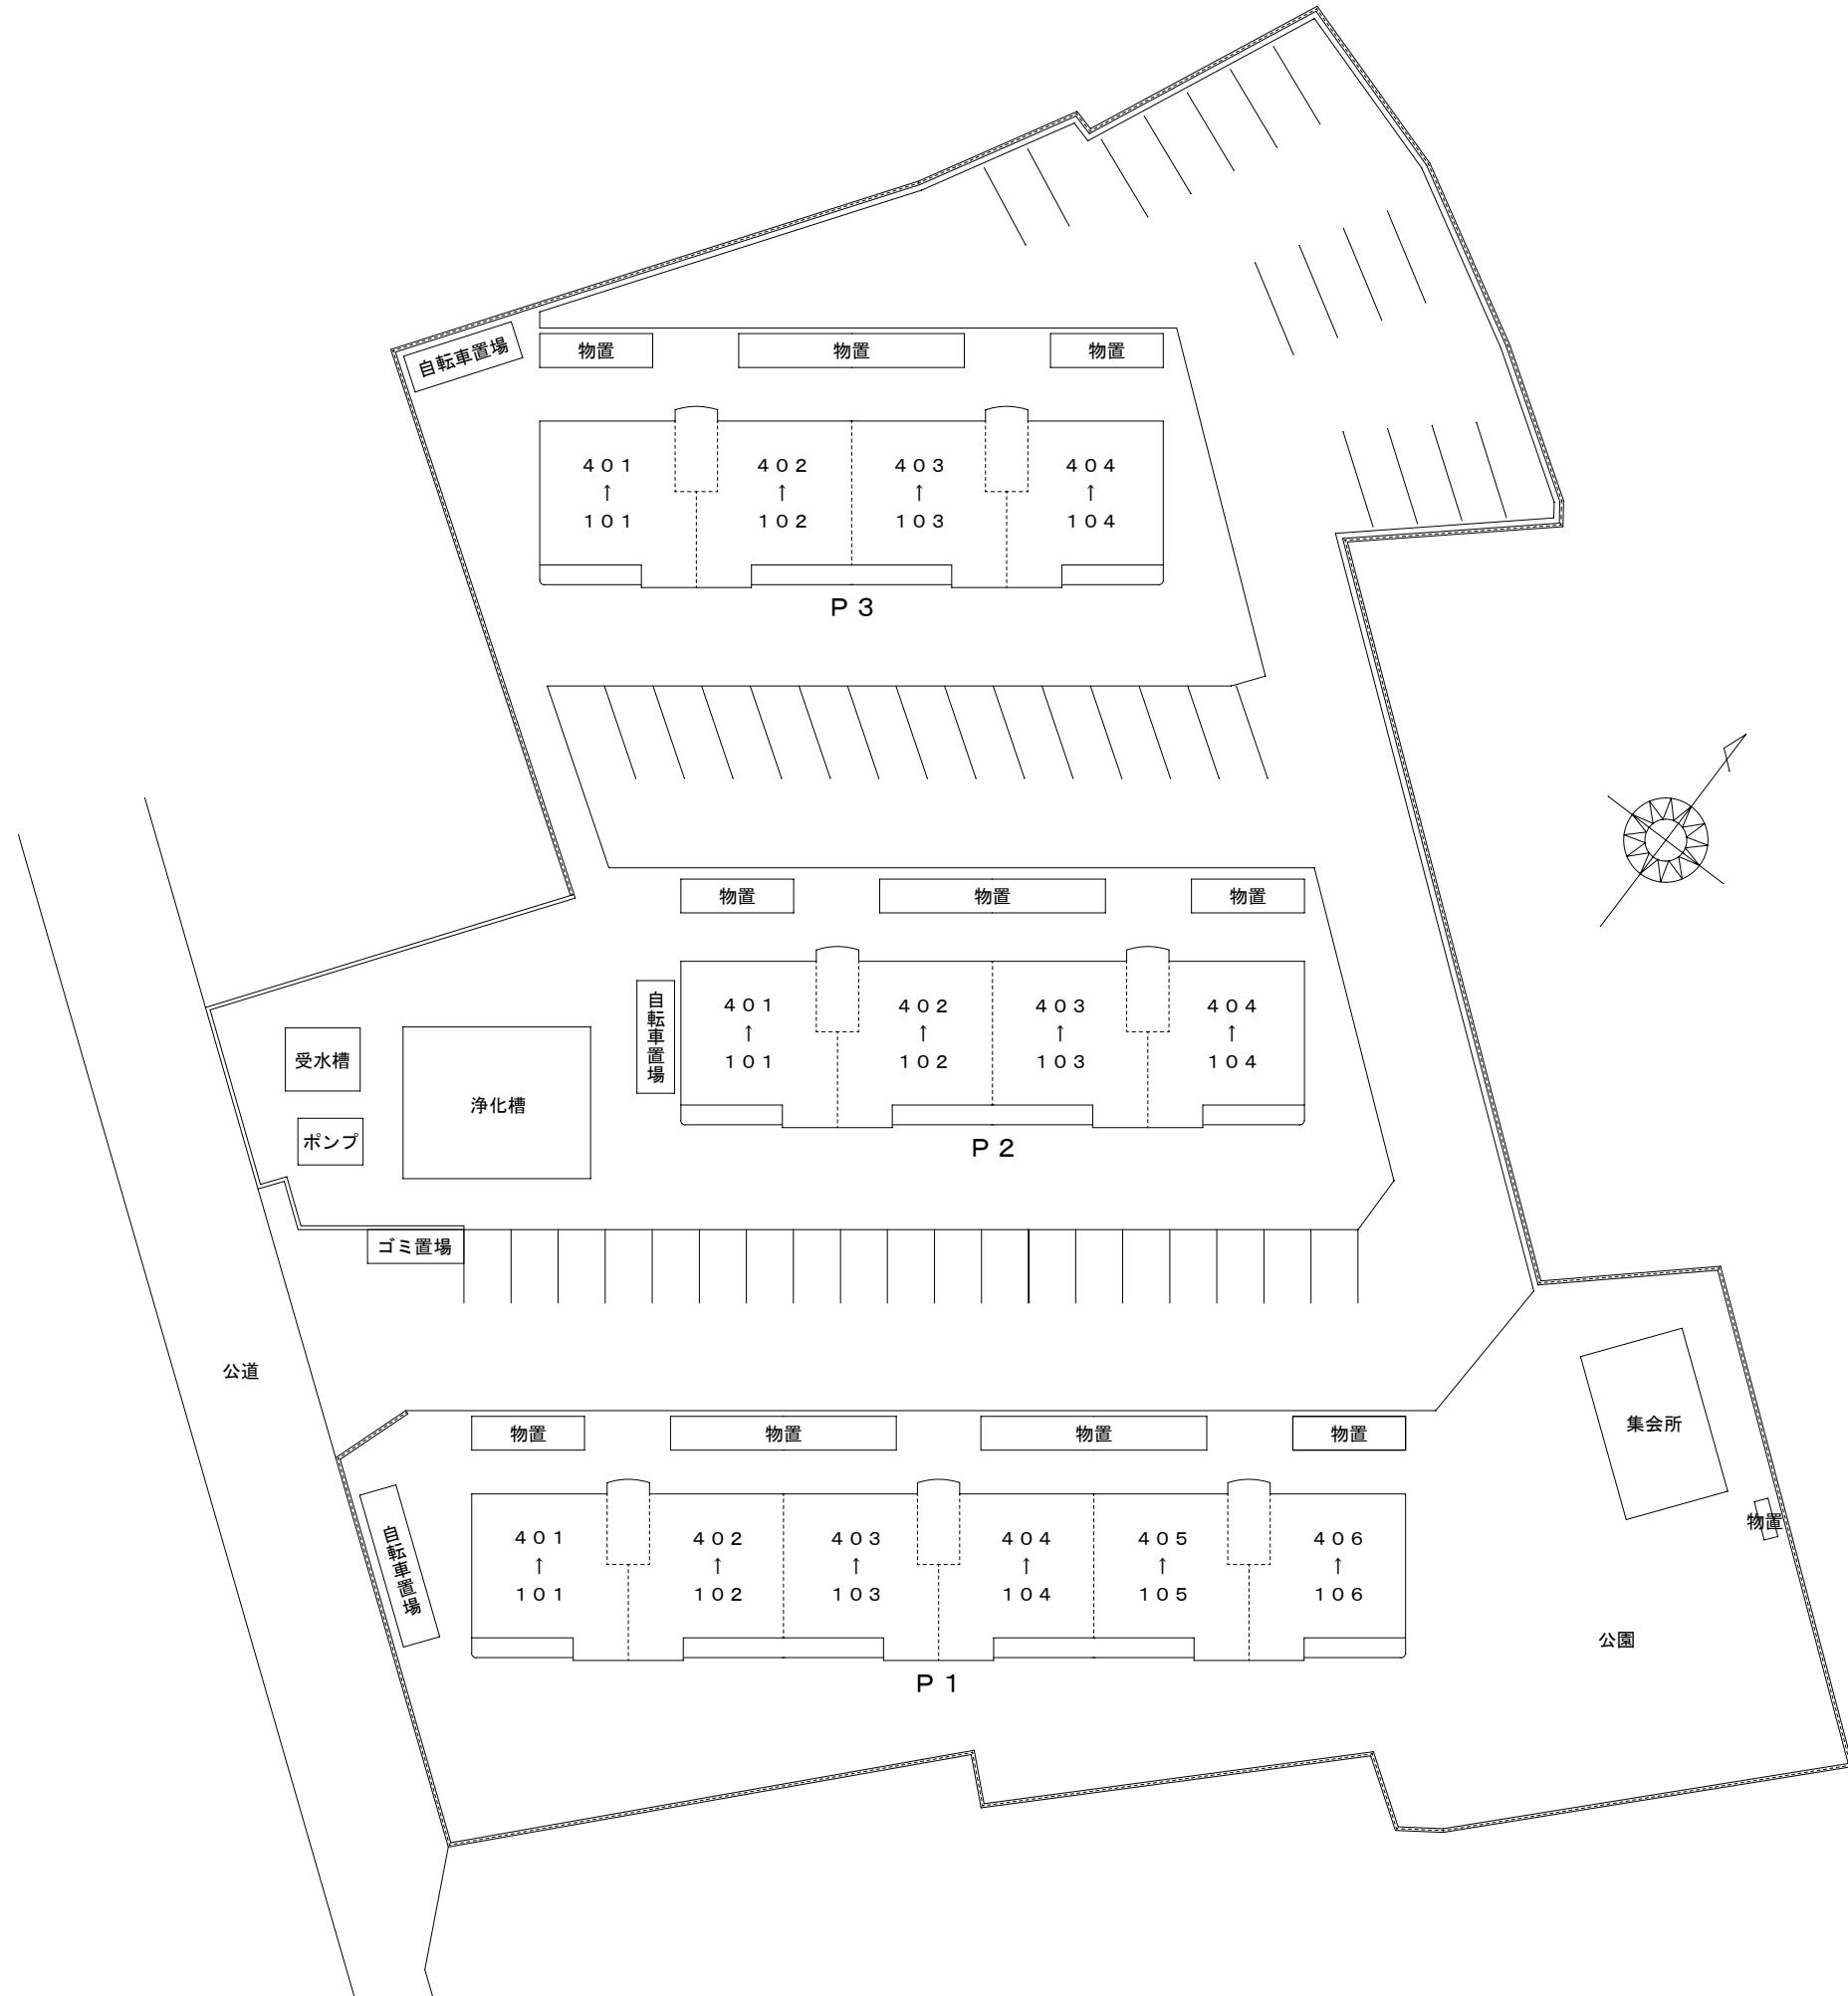




L6 給水管 保温材劣化

L4 指摘なし


L5 指摘なし

森忠団地			設計図番
桑名市森忠1073-3			図面番号
			縮尺 S=1/300
検図	担当	製図	設計年月日 2019.6.25

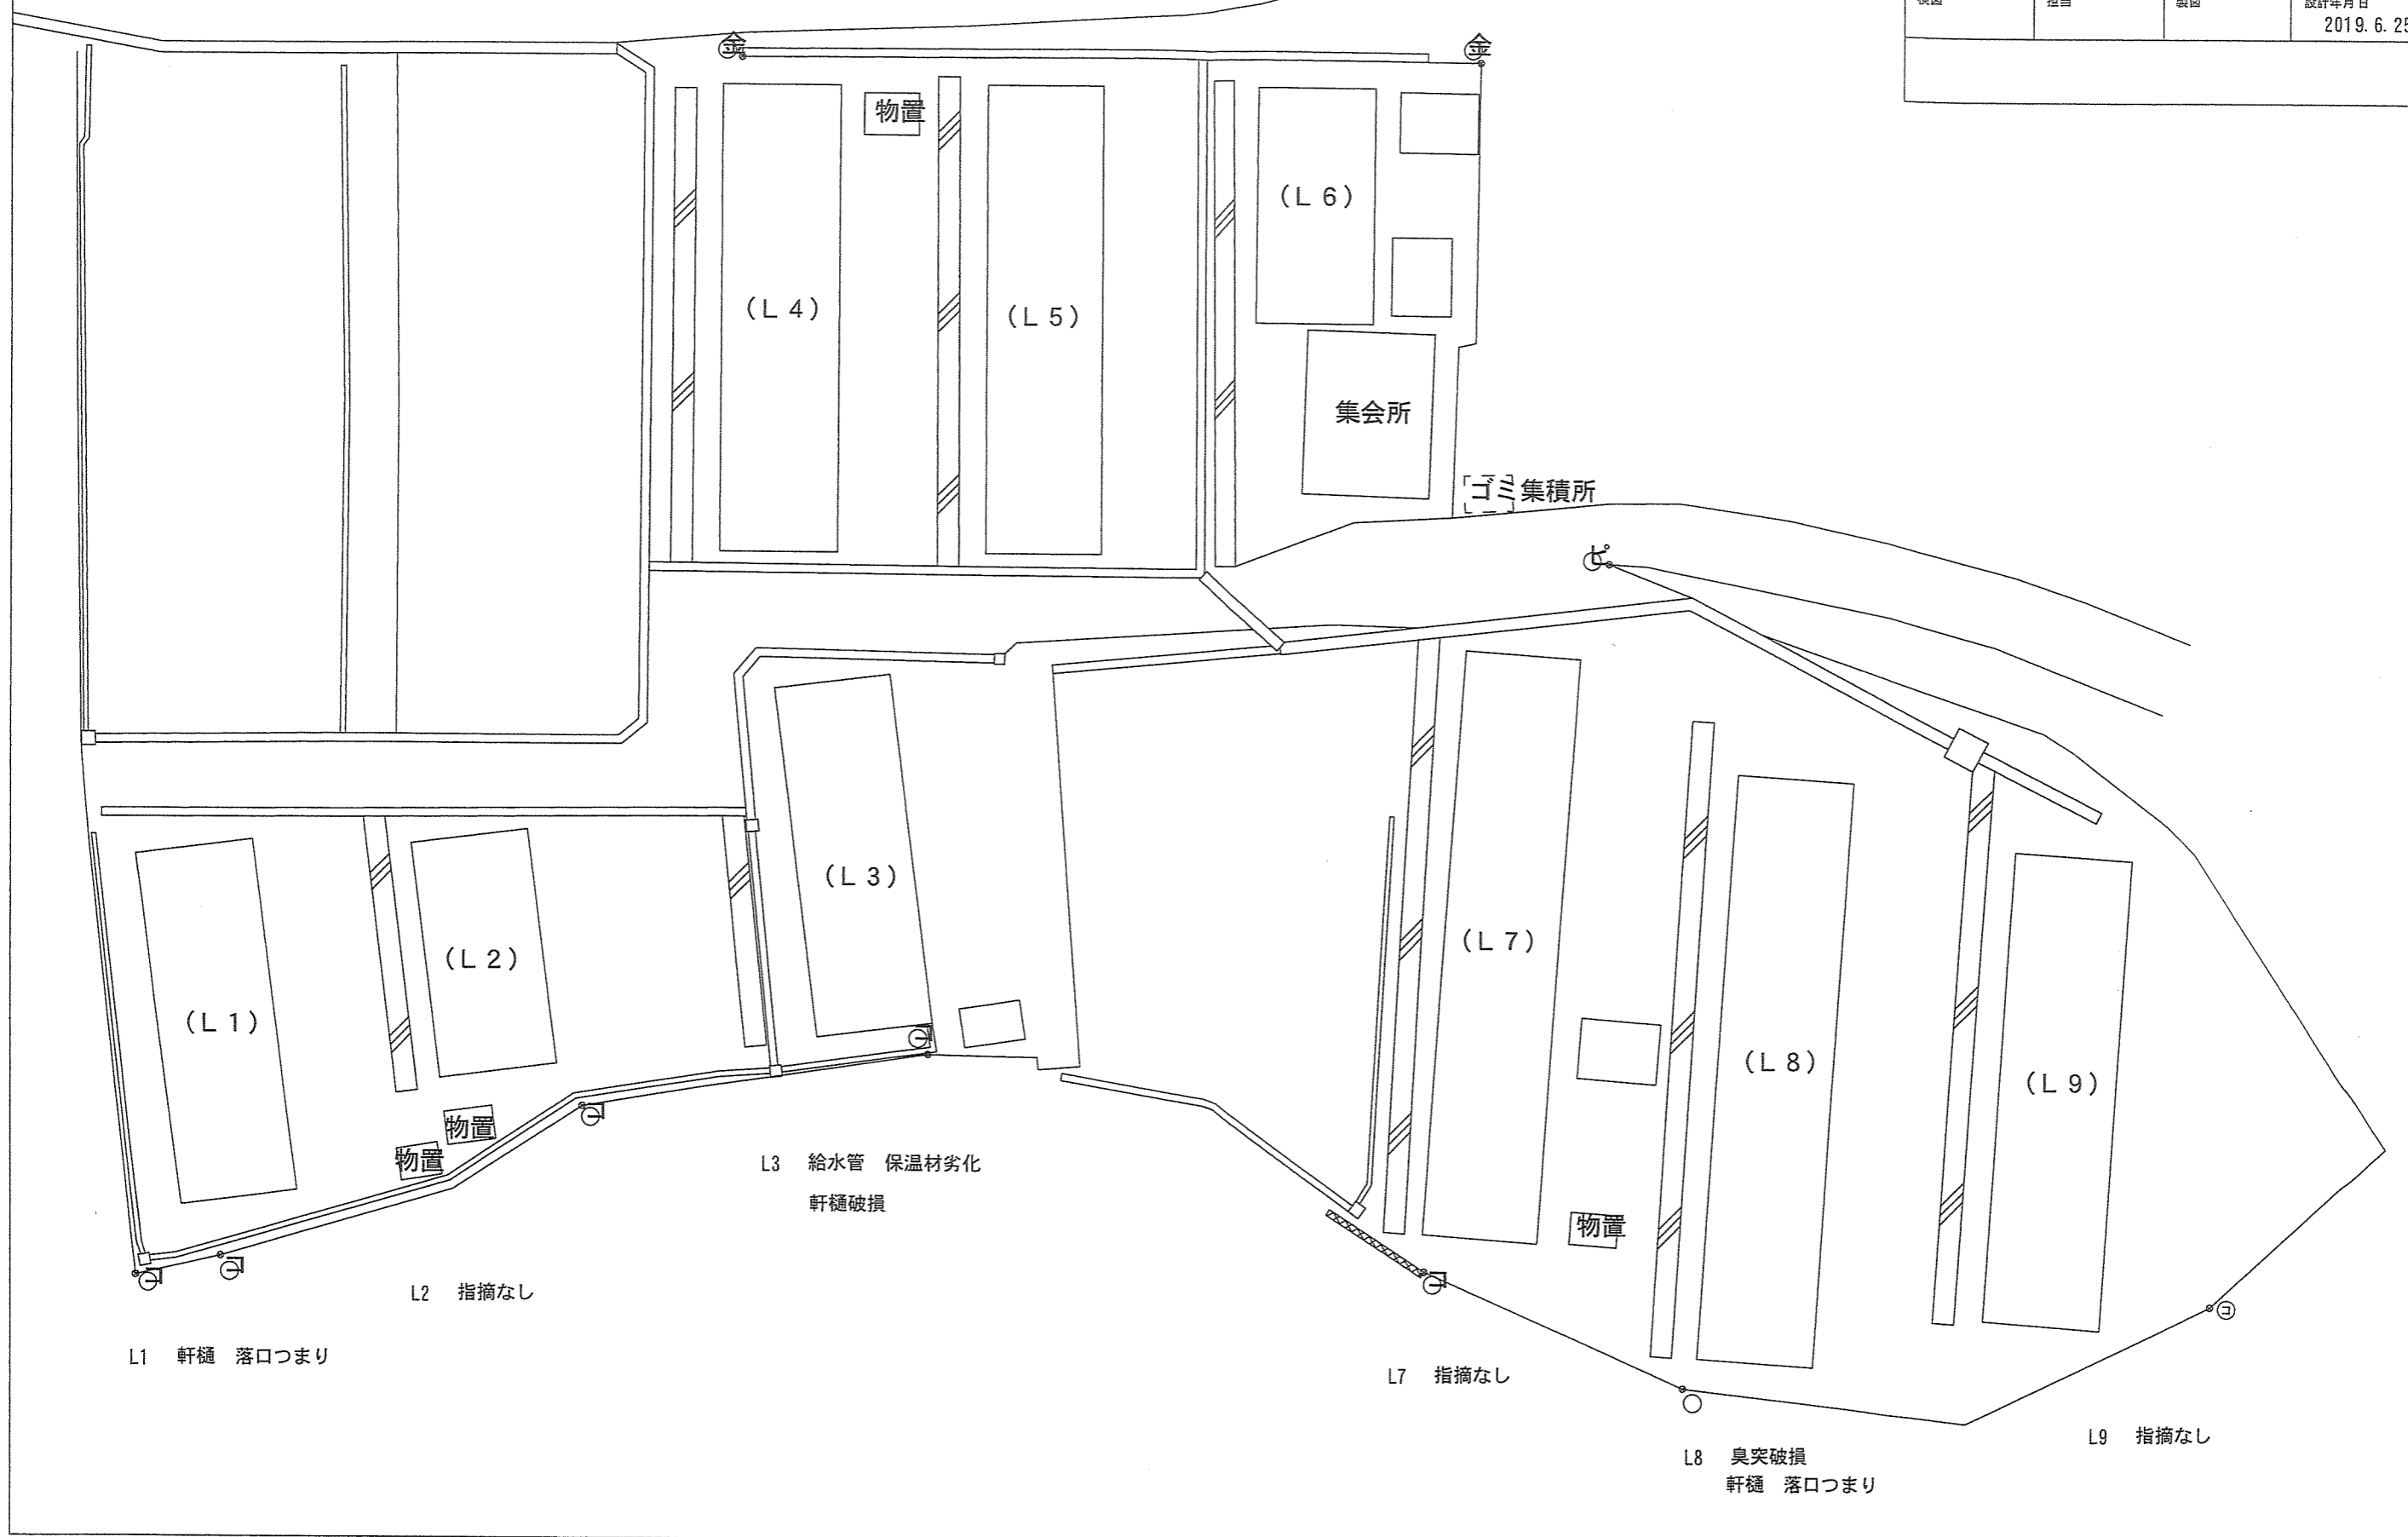

配置図





T2 指摘なし

T1 指摘なし

植樹帯

ゴミ
集積所

T 2


T 1

方位につきましては、現地での磁石による方位を記載しており、実際の方位とは誤差が生じる可能性が高い為、より正確な方位が必要な際には太陽観測による真北測定をお願いします

大羽根団地			設計図番
三重郡菟野町大羽根園新林町4 2 2 7 - 7 2			図面番号
			縮尺 S=1/300
検図	担当	製図	設計年月日 2019. 6. 25




L1 給水管 保温材劣化

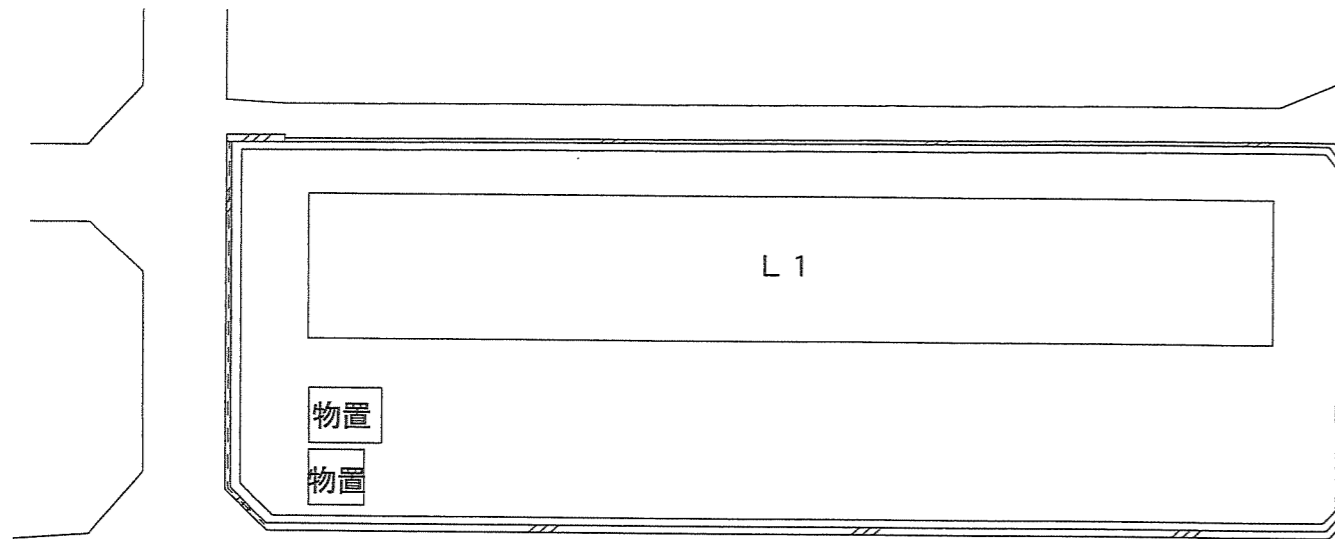

ゴミ集積所


ゴミ集積所

方位につきましては、現地での磁石による方位を記載しており、実際の方位とは誤差が生じる可能性が高い為、より正確な方位が必要な際には太陽観測による真北測定をお願いします




泊山団地			設計図番
四日市市泊村1050-1			図面番号
			縮尺 S=1/300
検図	担当	製図	設計年月日 2019. 6. 13


配置図

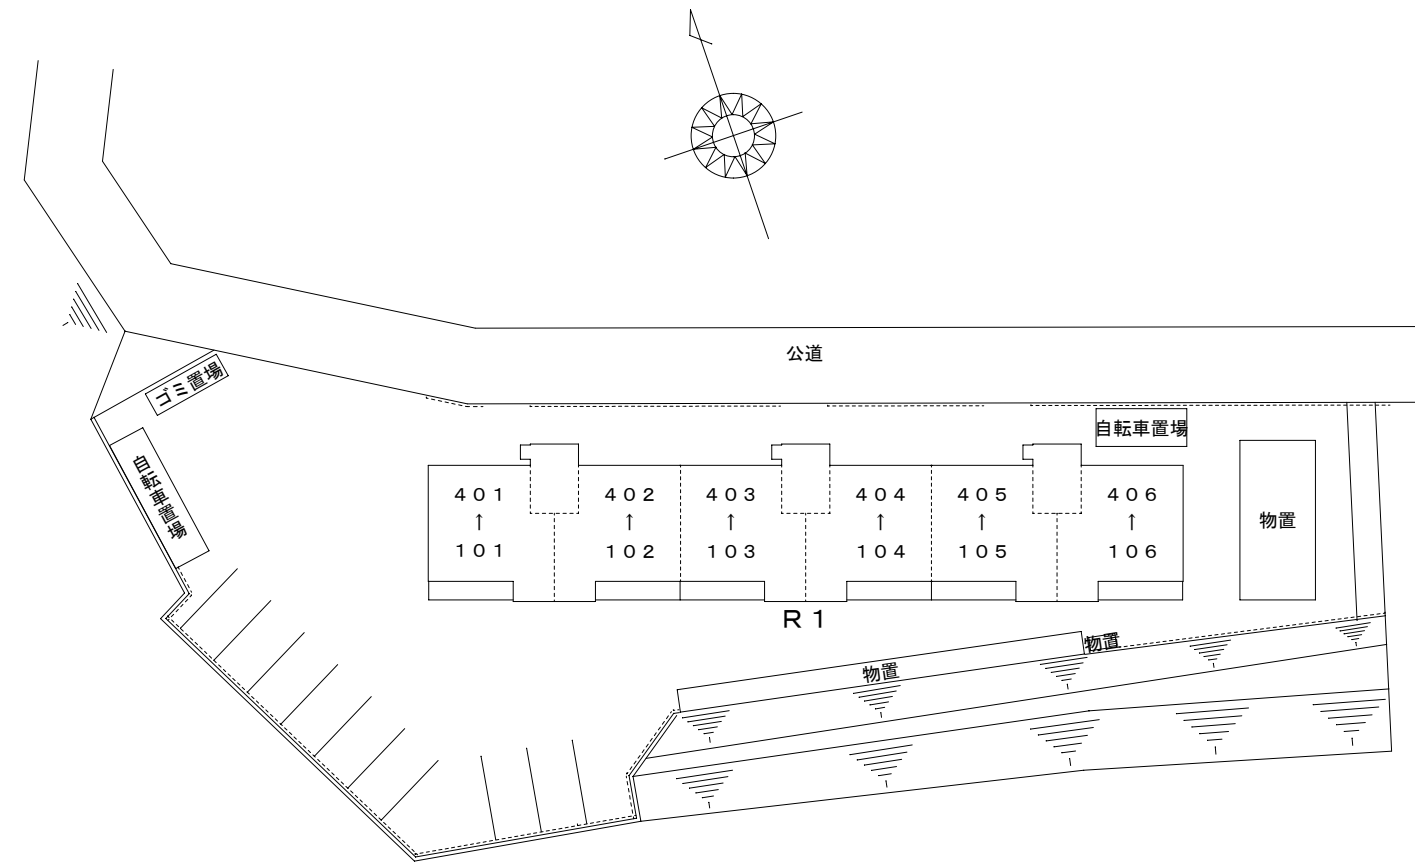


配置図

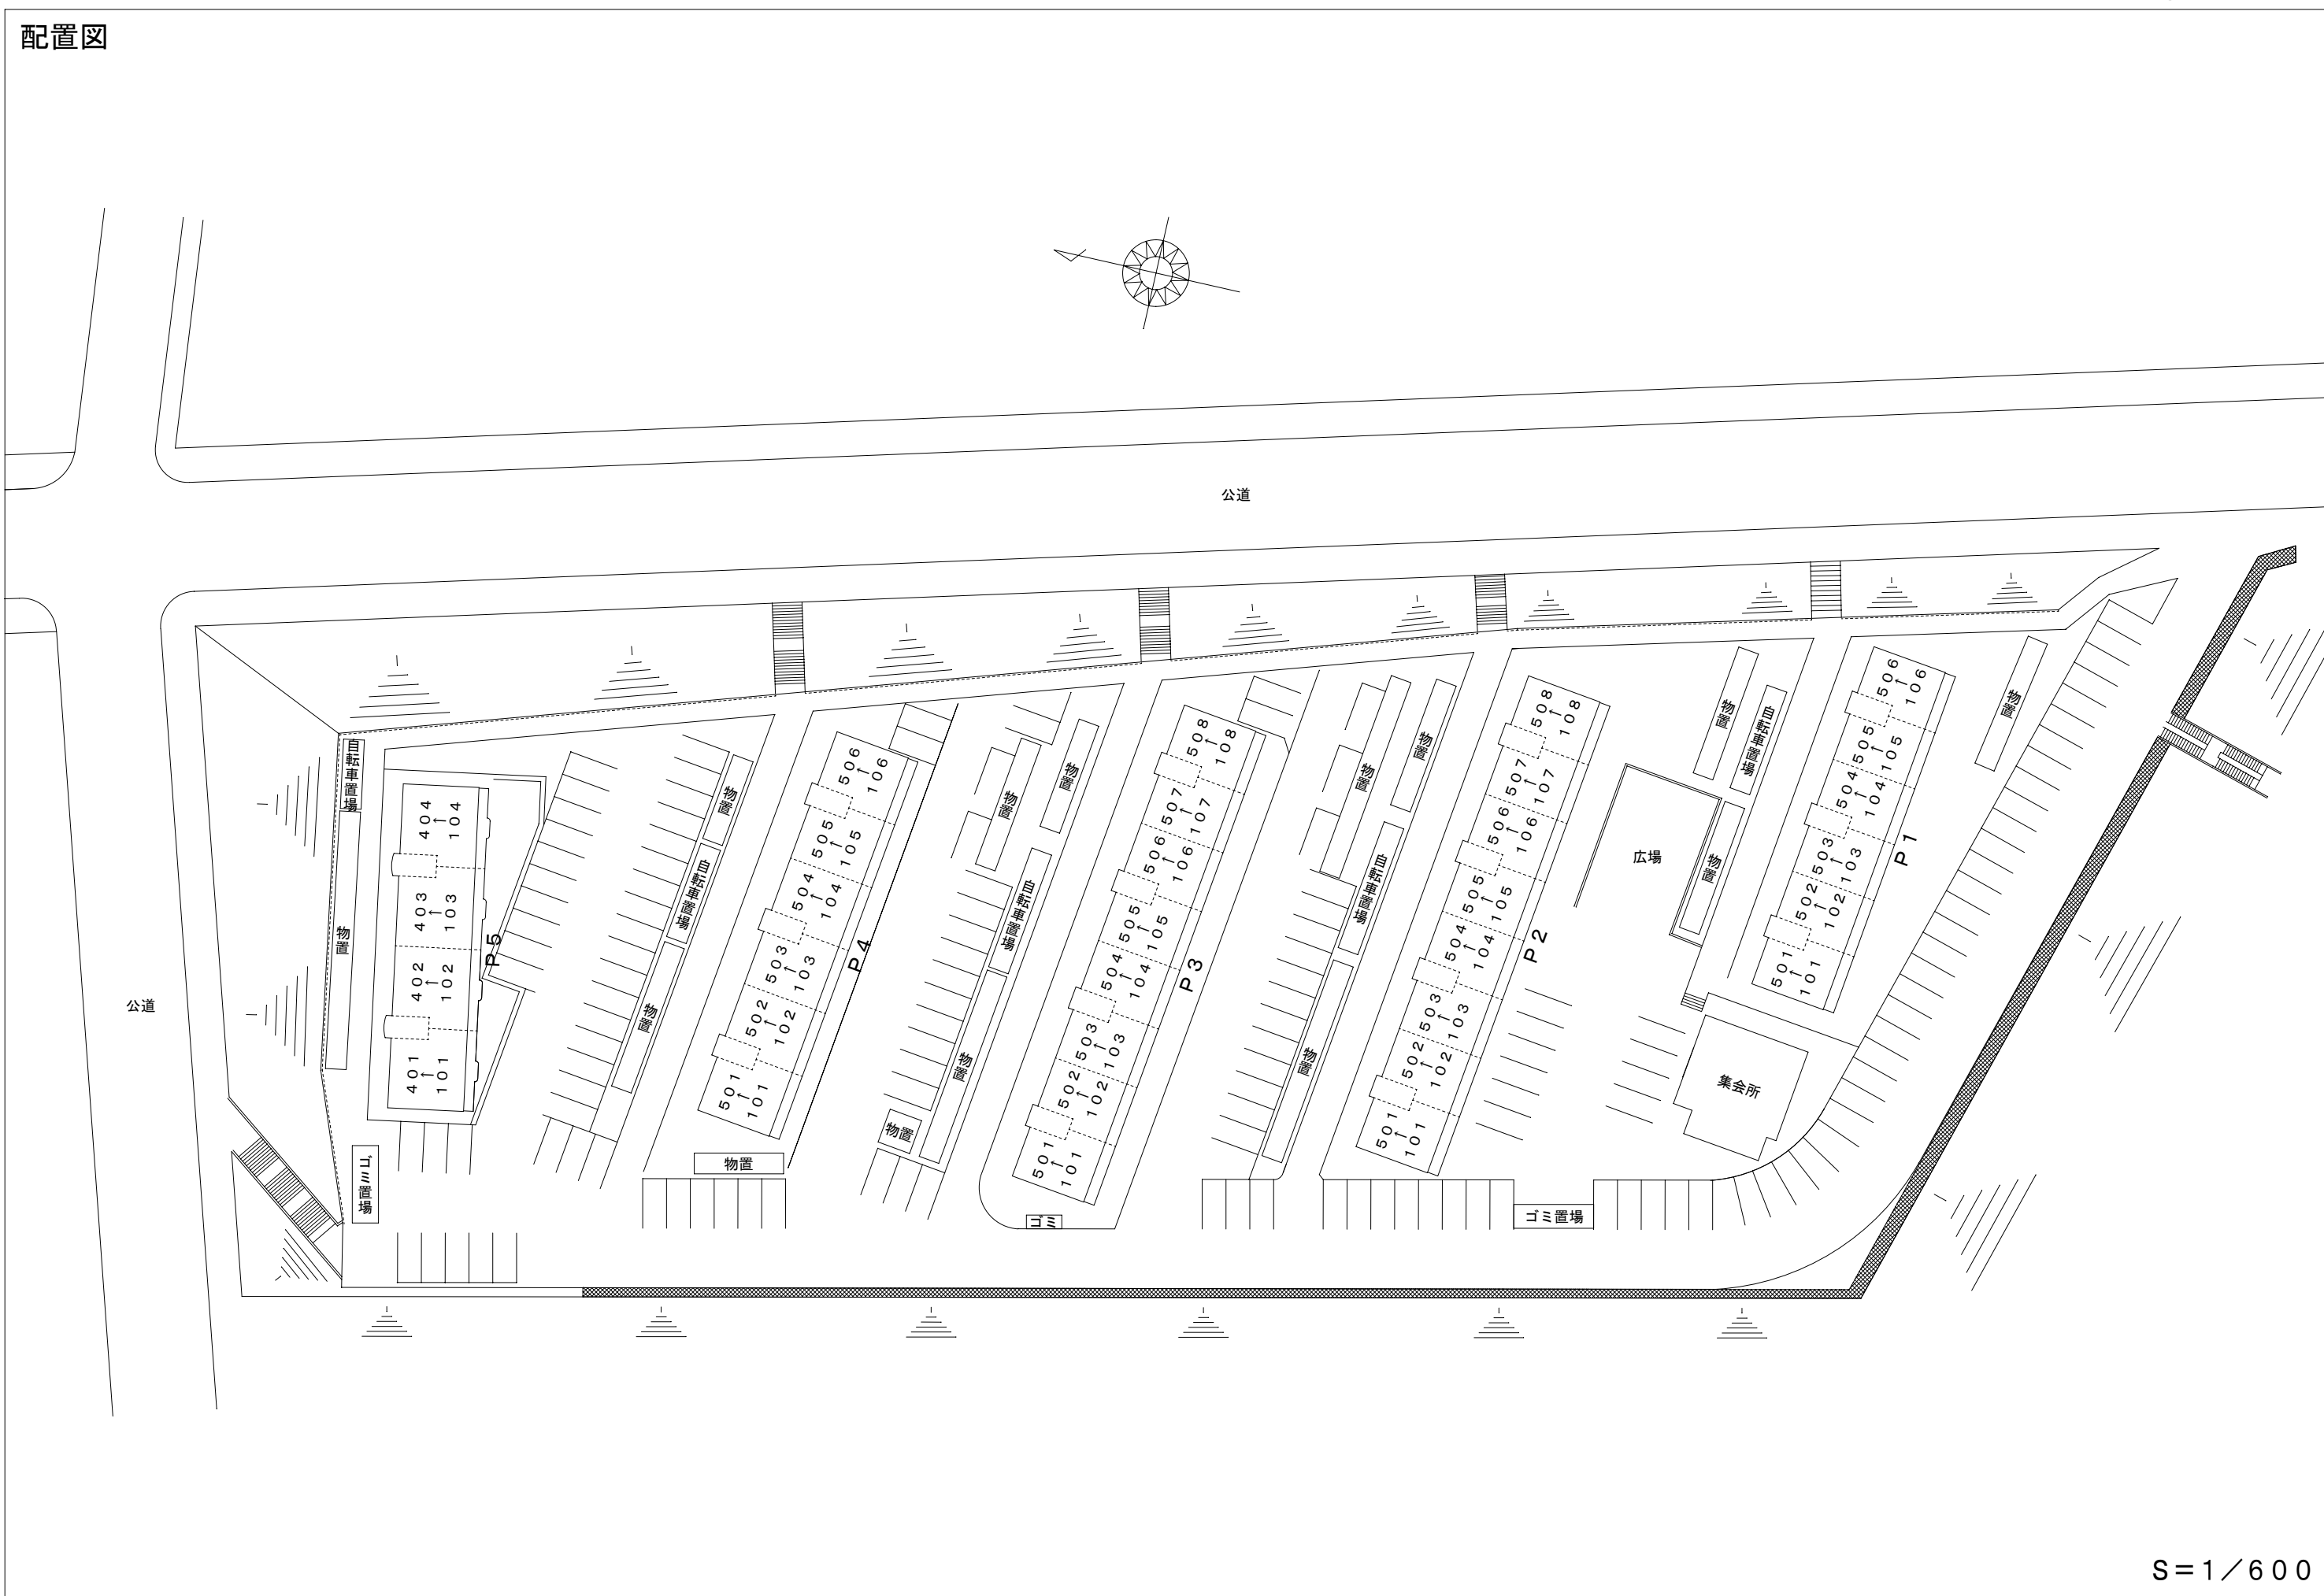


配置図

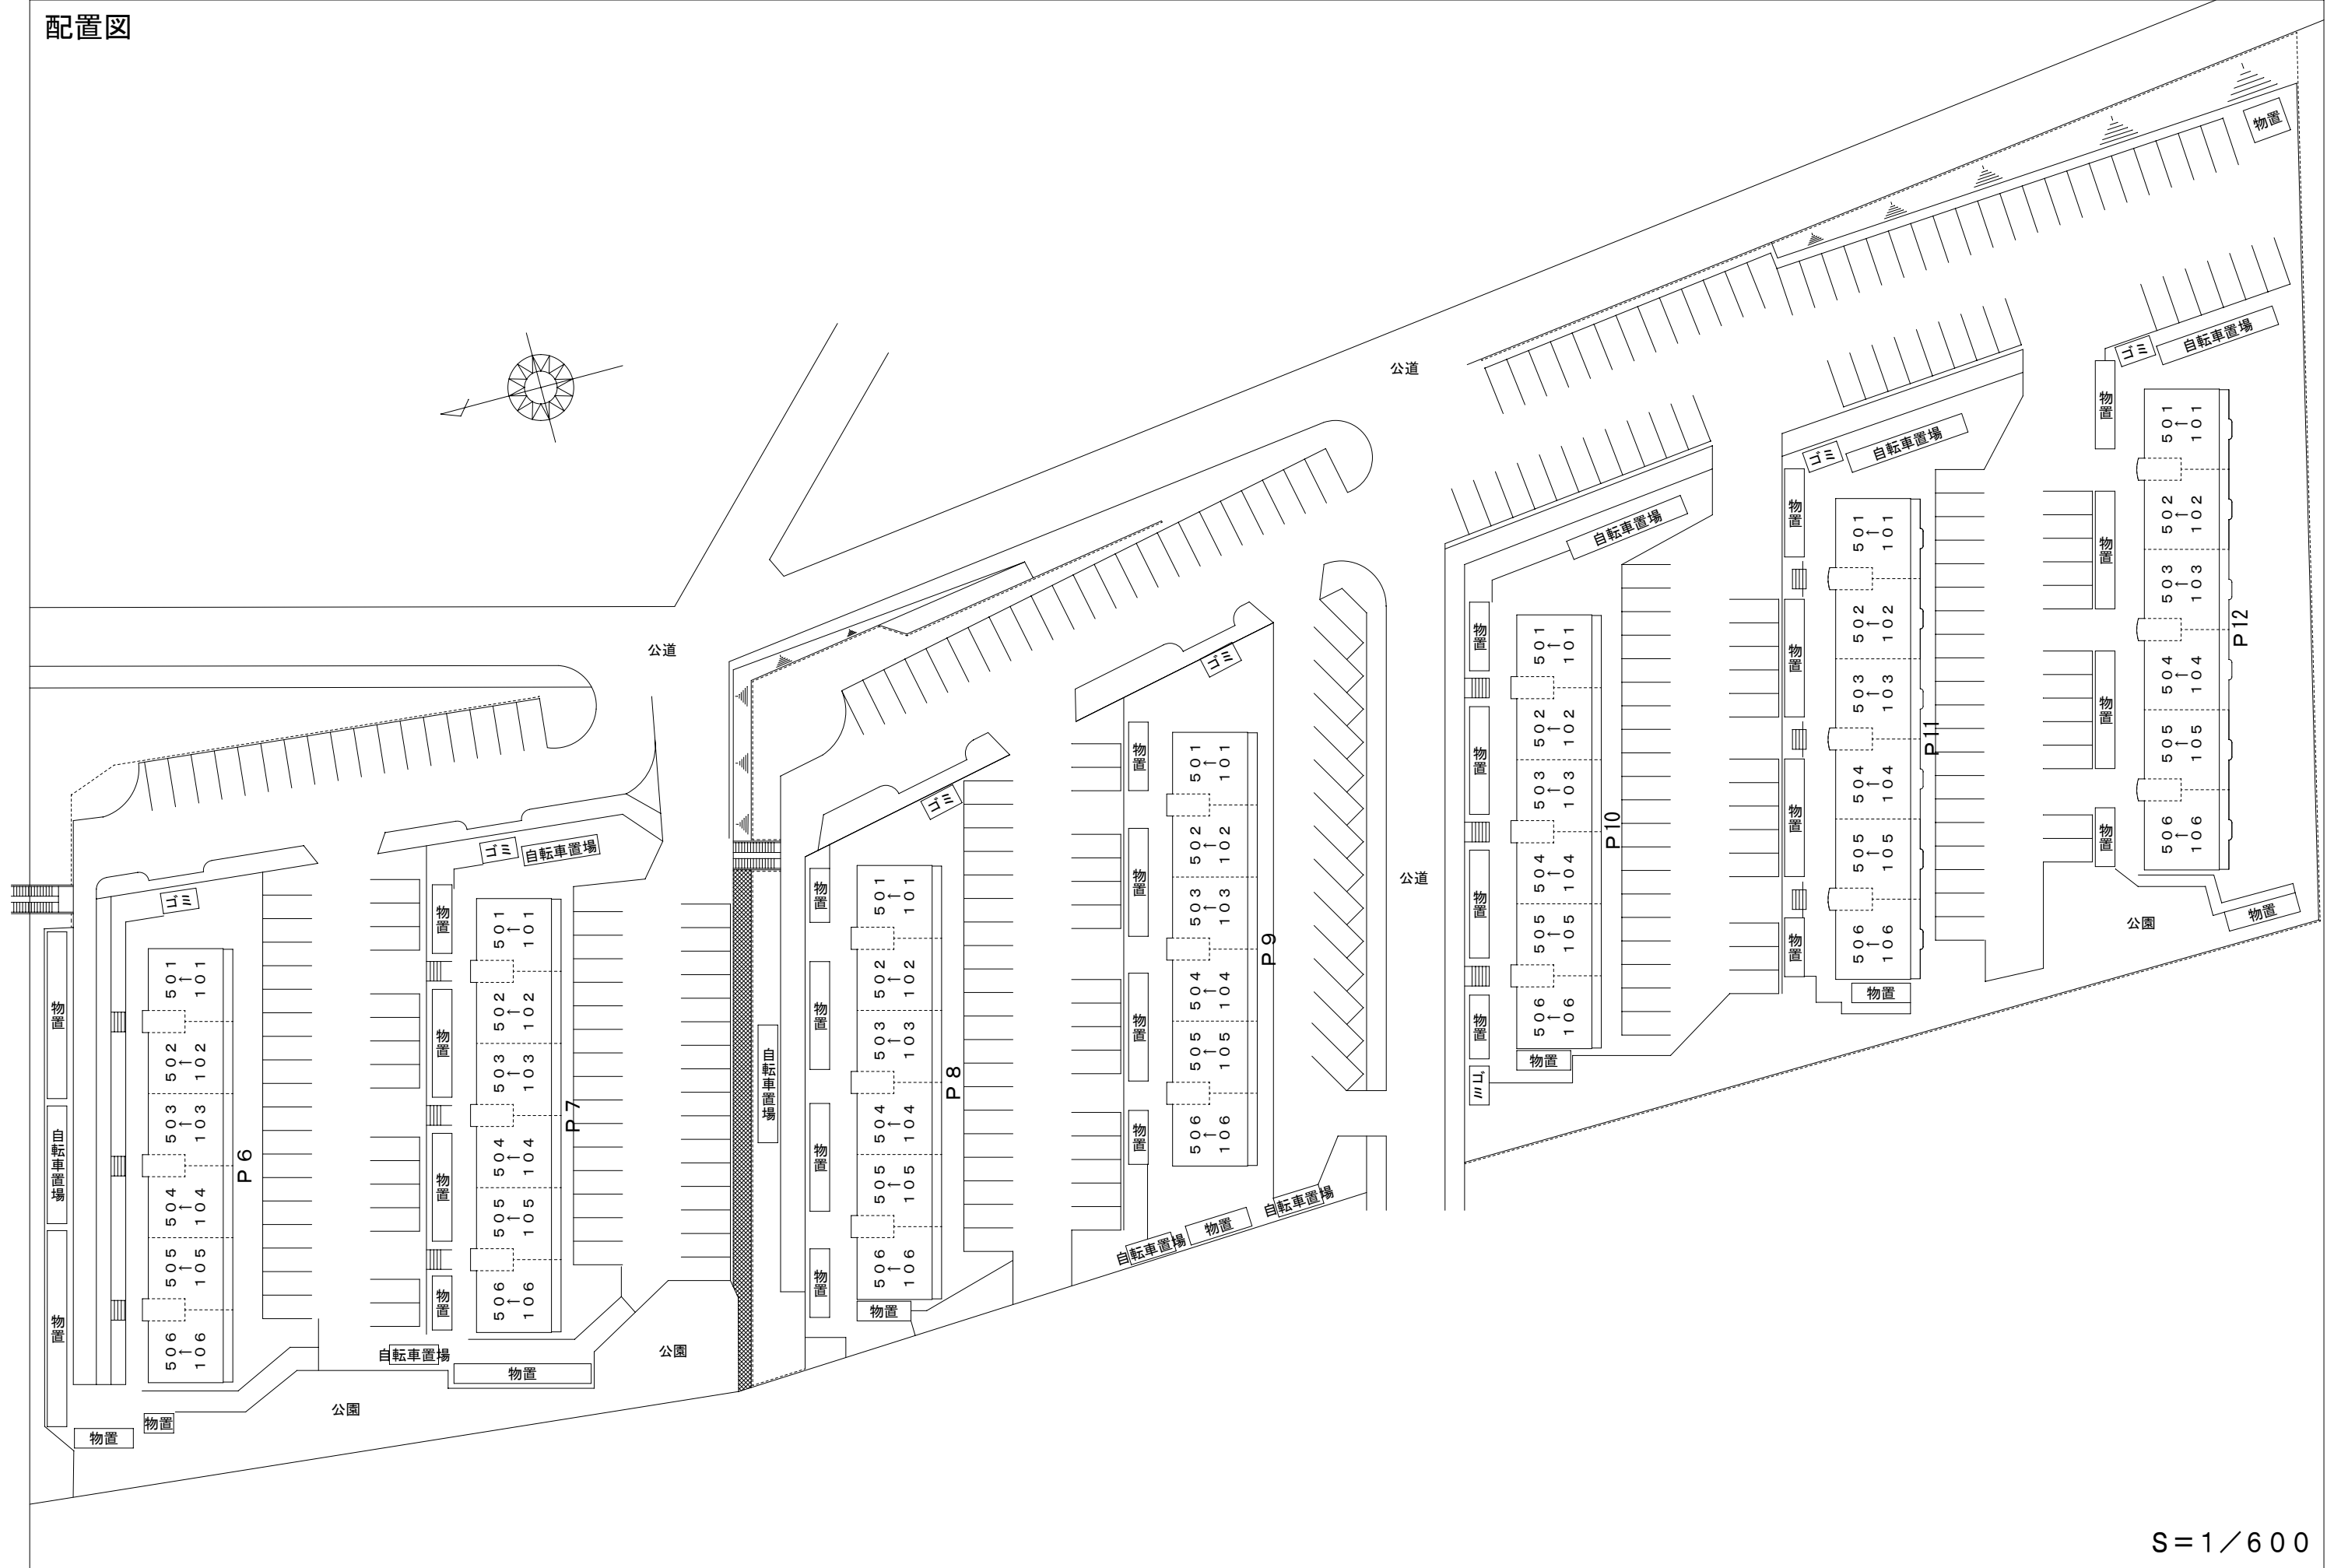

配置図

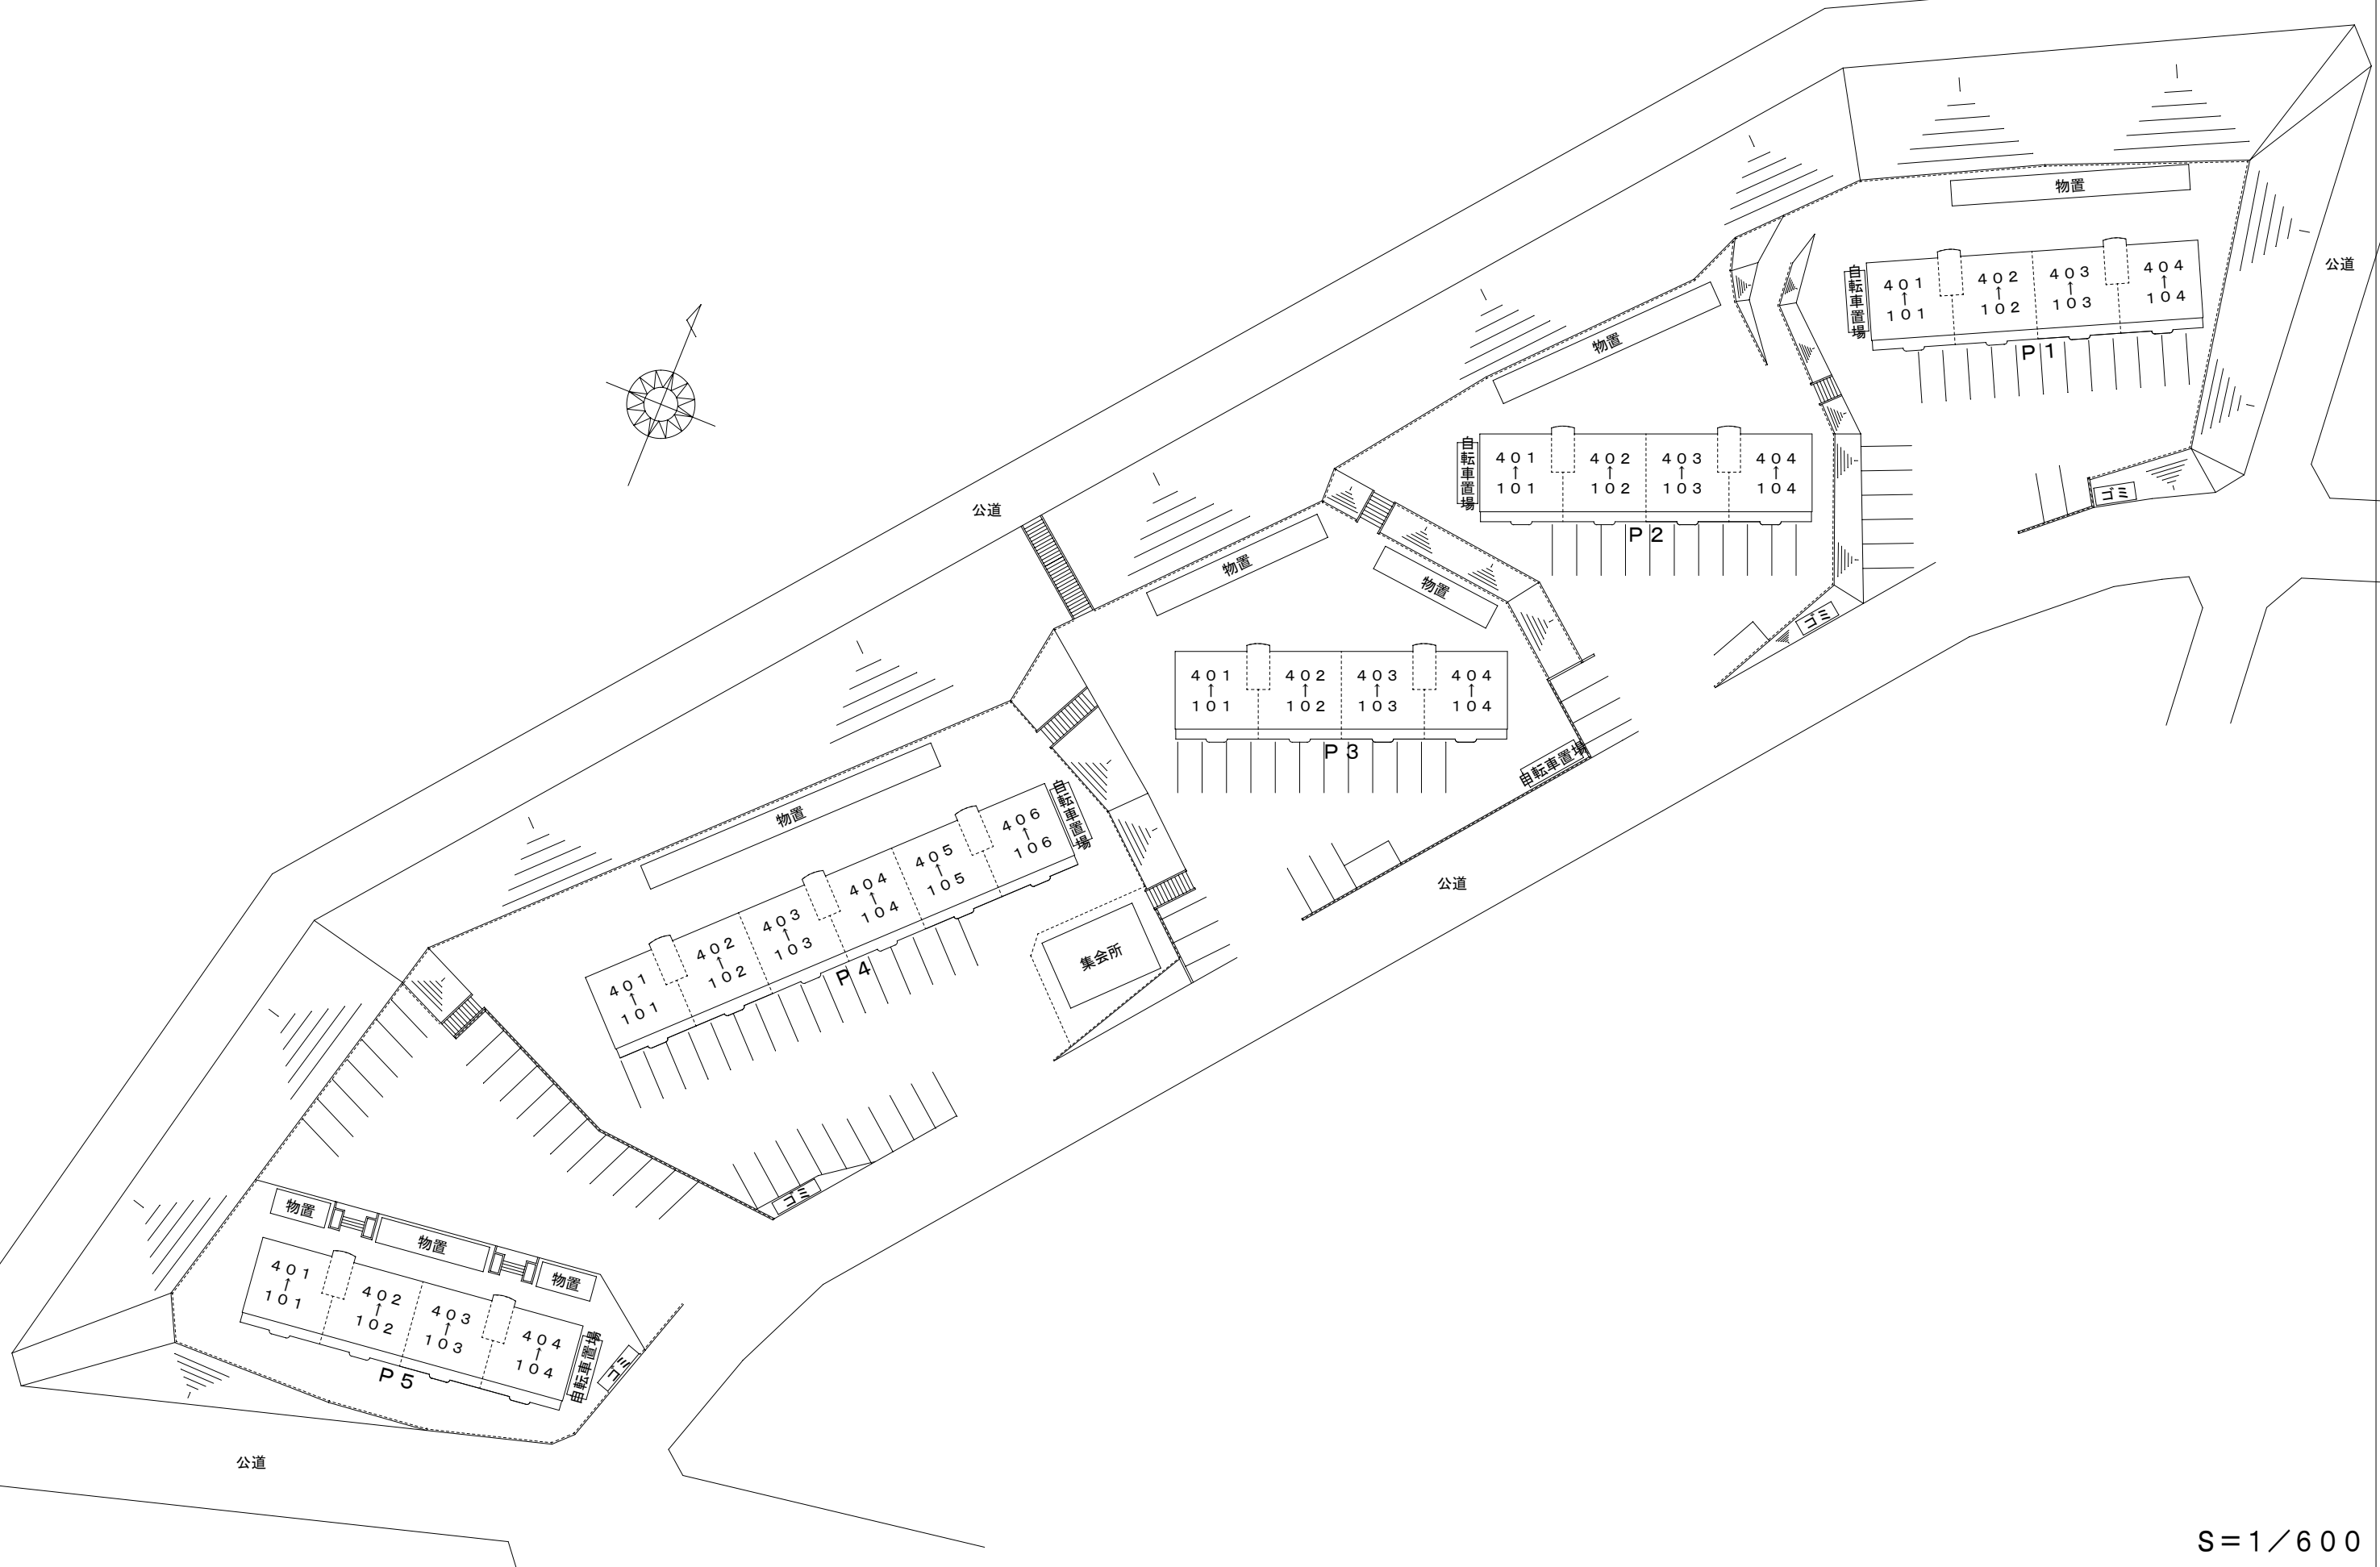


配置図

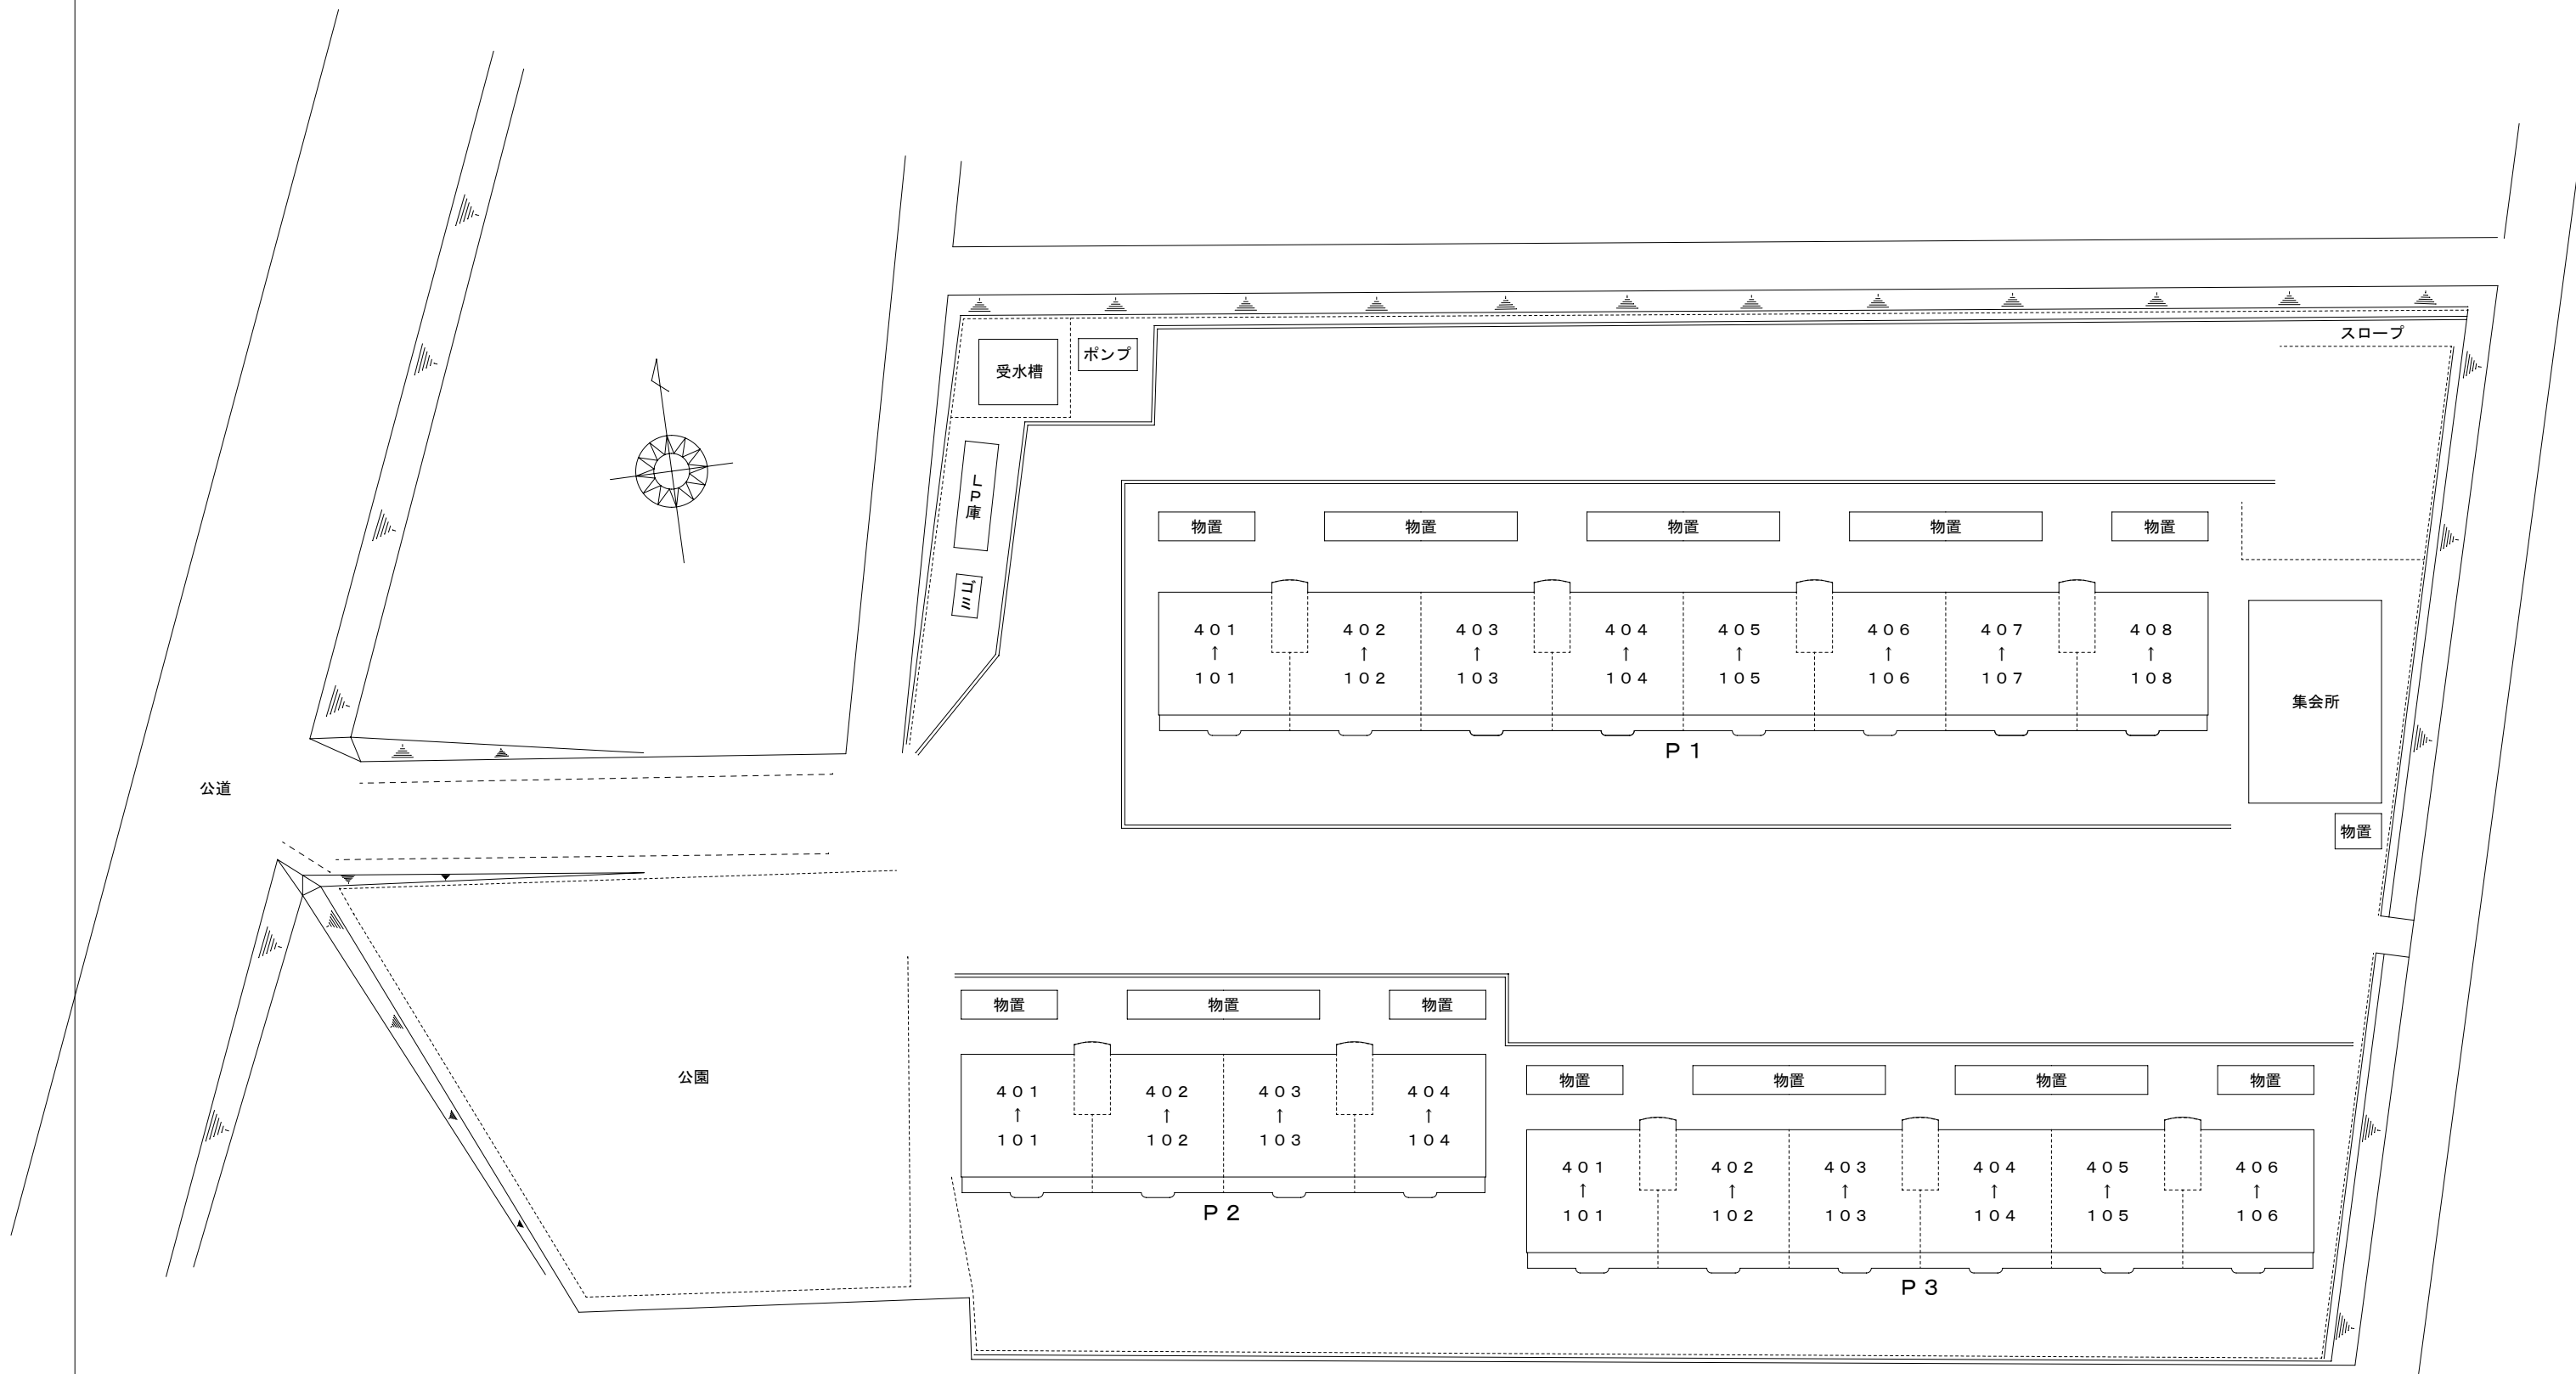


配置図



配置図

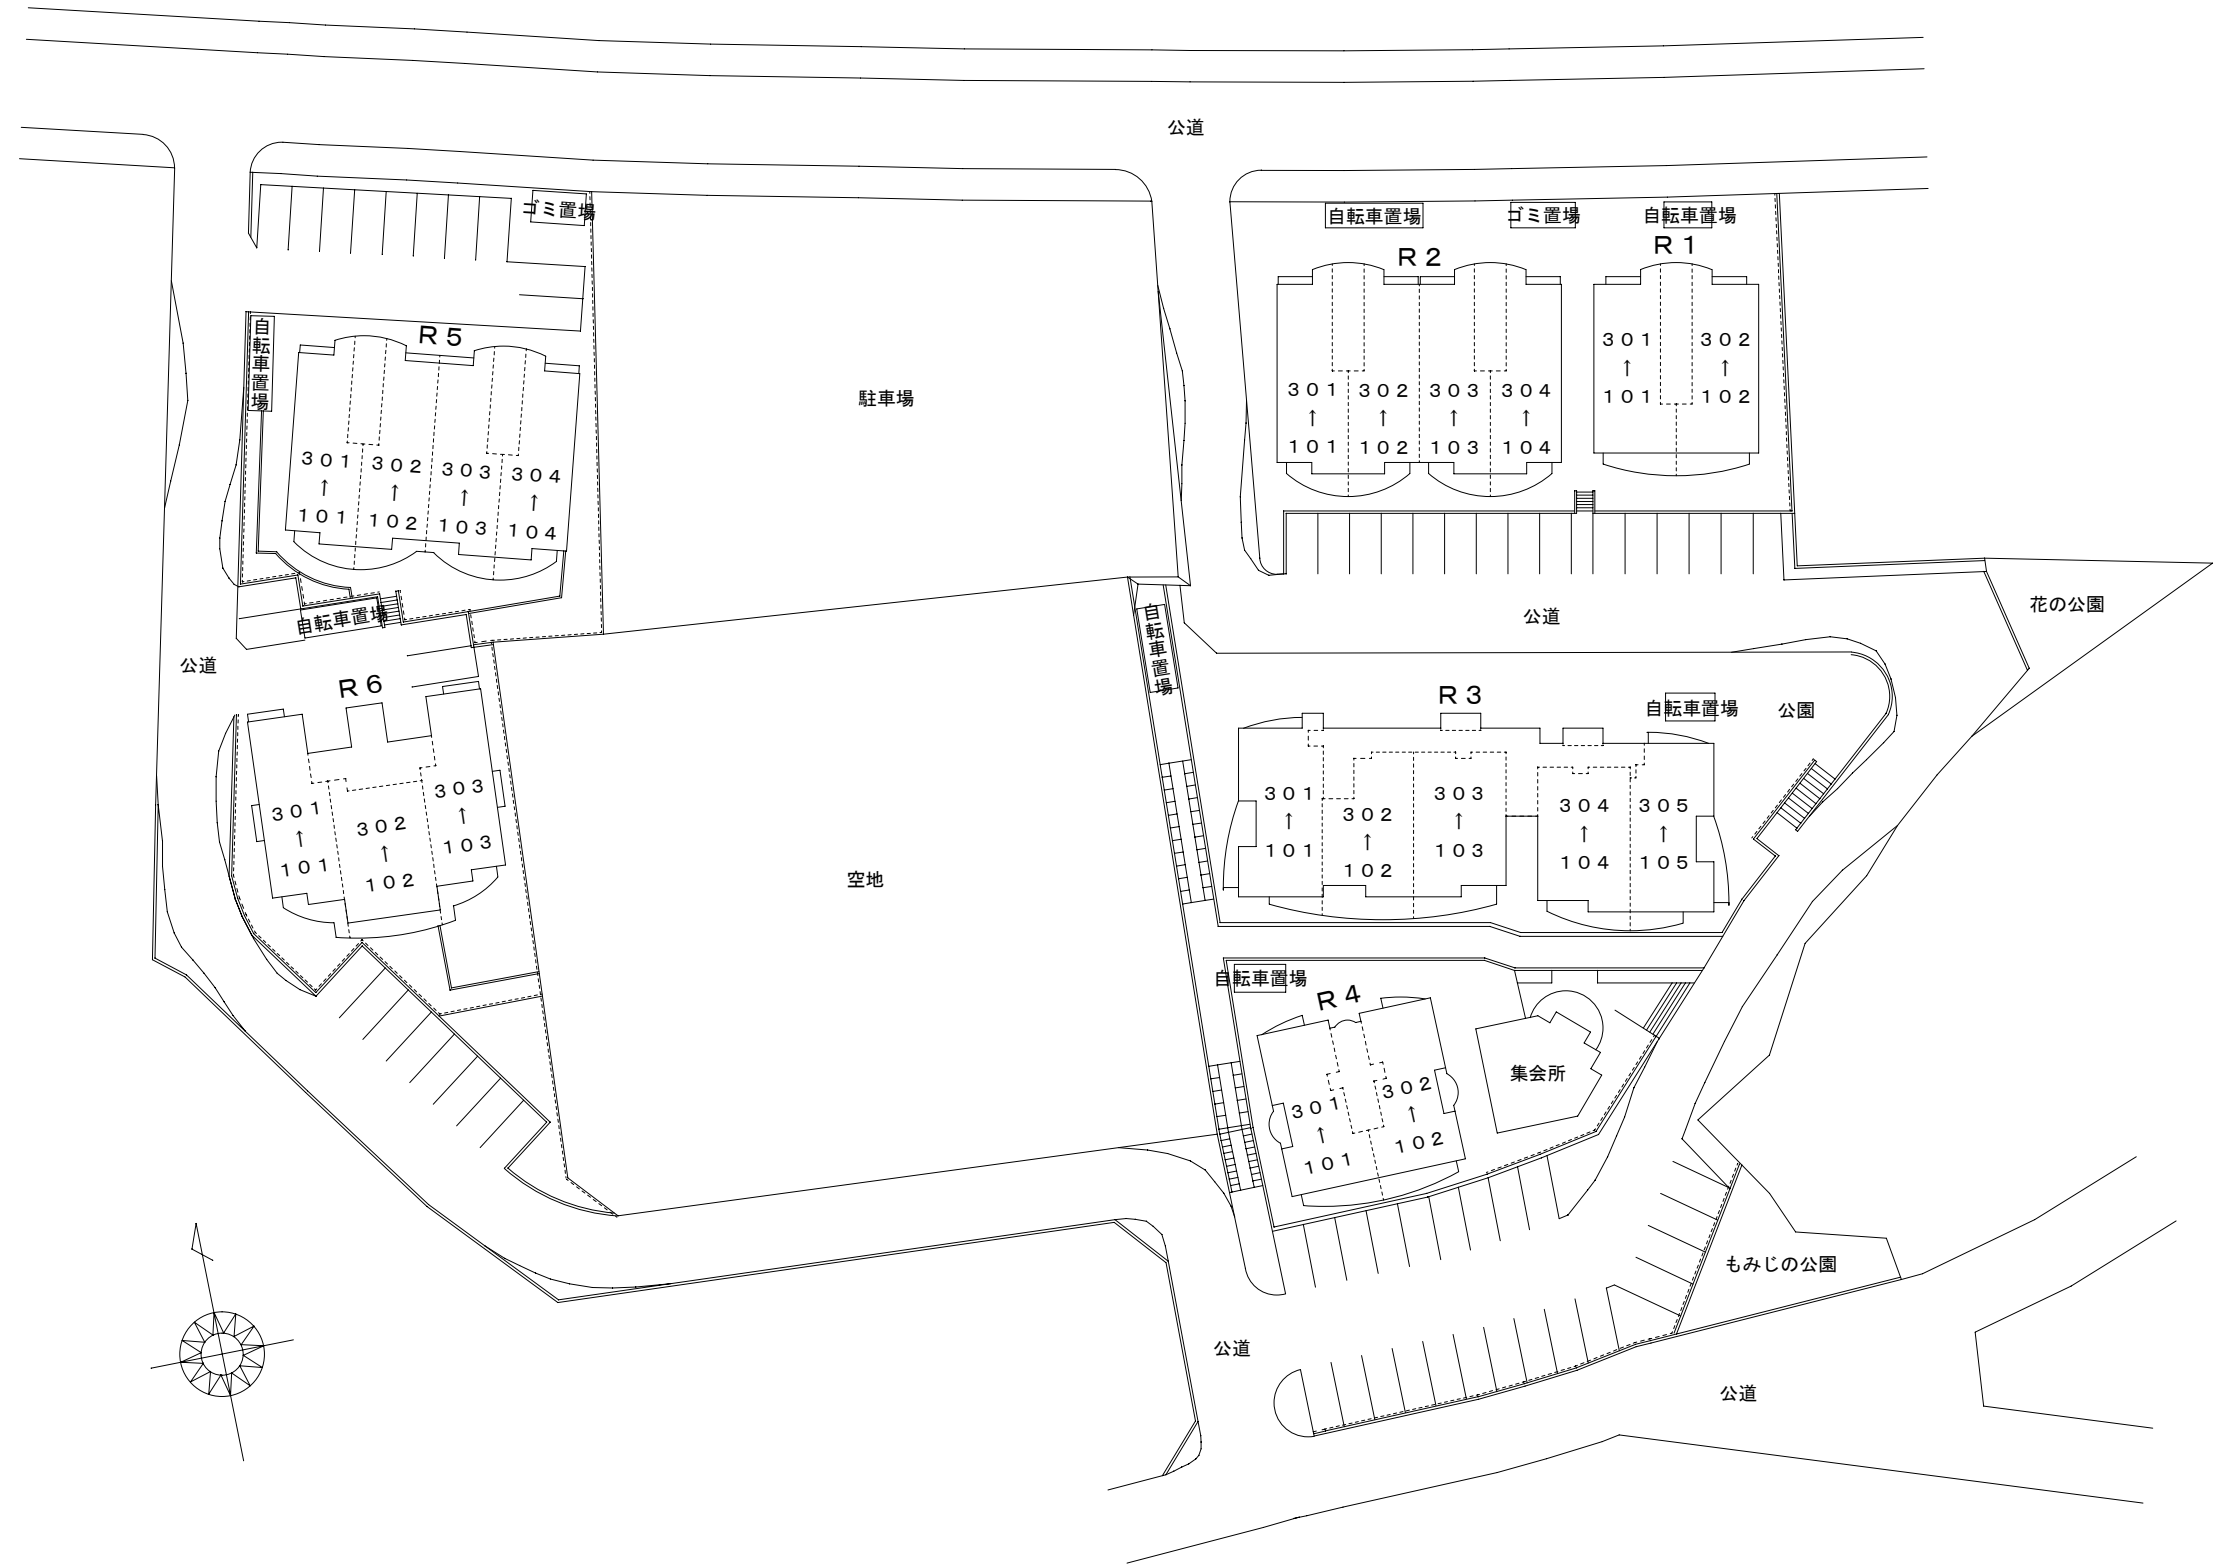

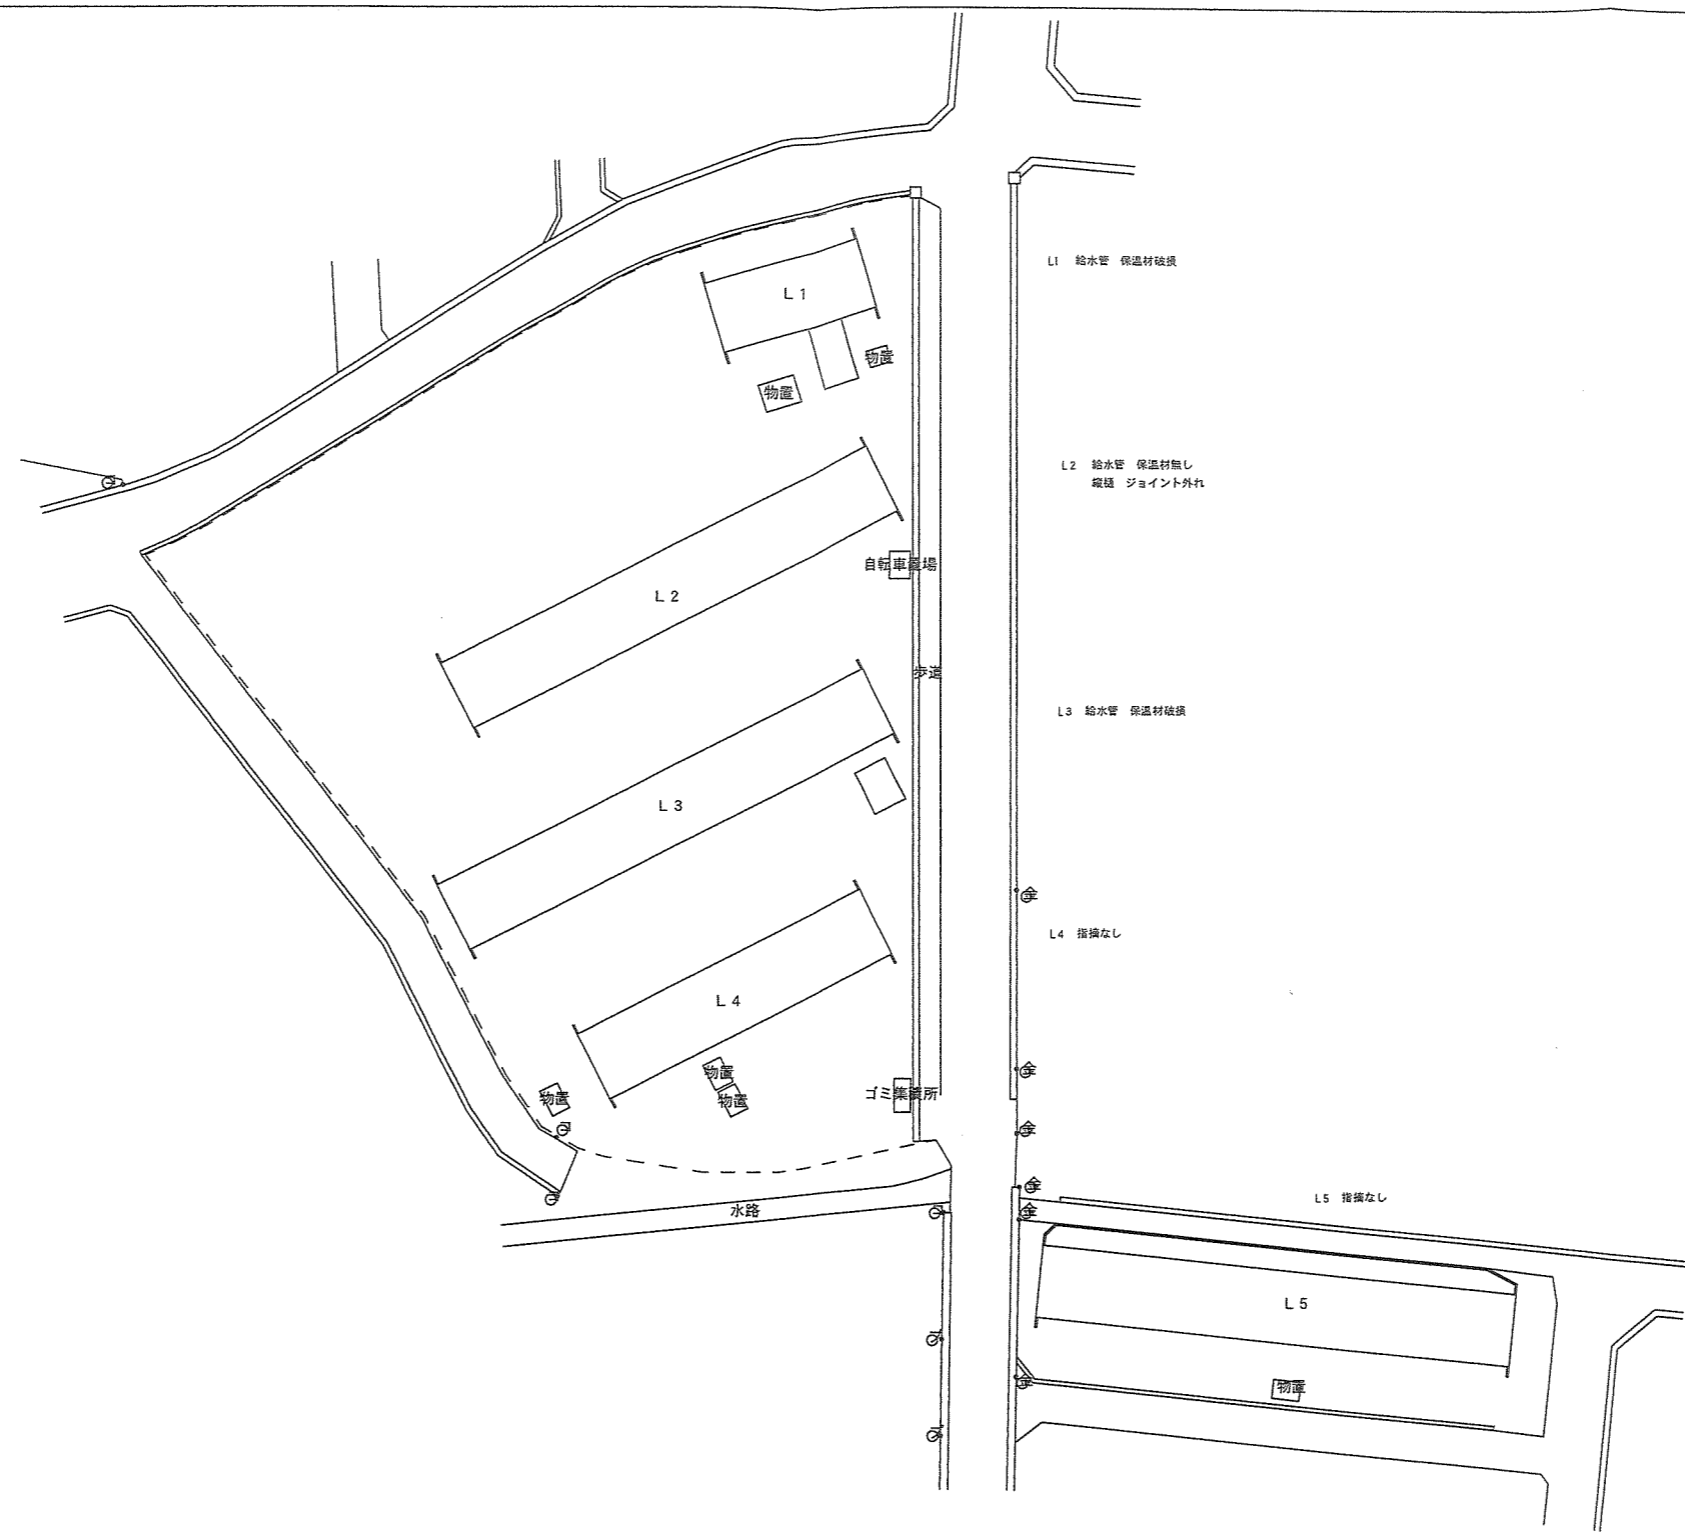

L1 給水管 保温材破損

L2 給水管 保温材無し
縦樋 ジョイント外れ

L3 給水管 保温材破損


L4 接続なし

L5 接続なし


方位につきましては、現地での観測による方位を
記載しており、実際の方位とは誤差が生じる可能性
が高いです。より正確な方位が必要な場合には太陽方位
による方位測定をお願いします。

十宮団地			資料番号
鈴鹿市十宮4丁目7-13 他			図面番号
			縮尺 S=1/300
発行	項目	製図	製図年月日 2019.6.14

配置図

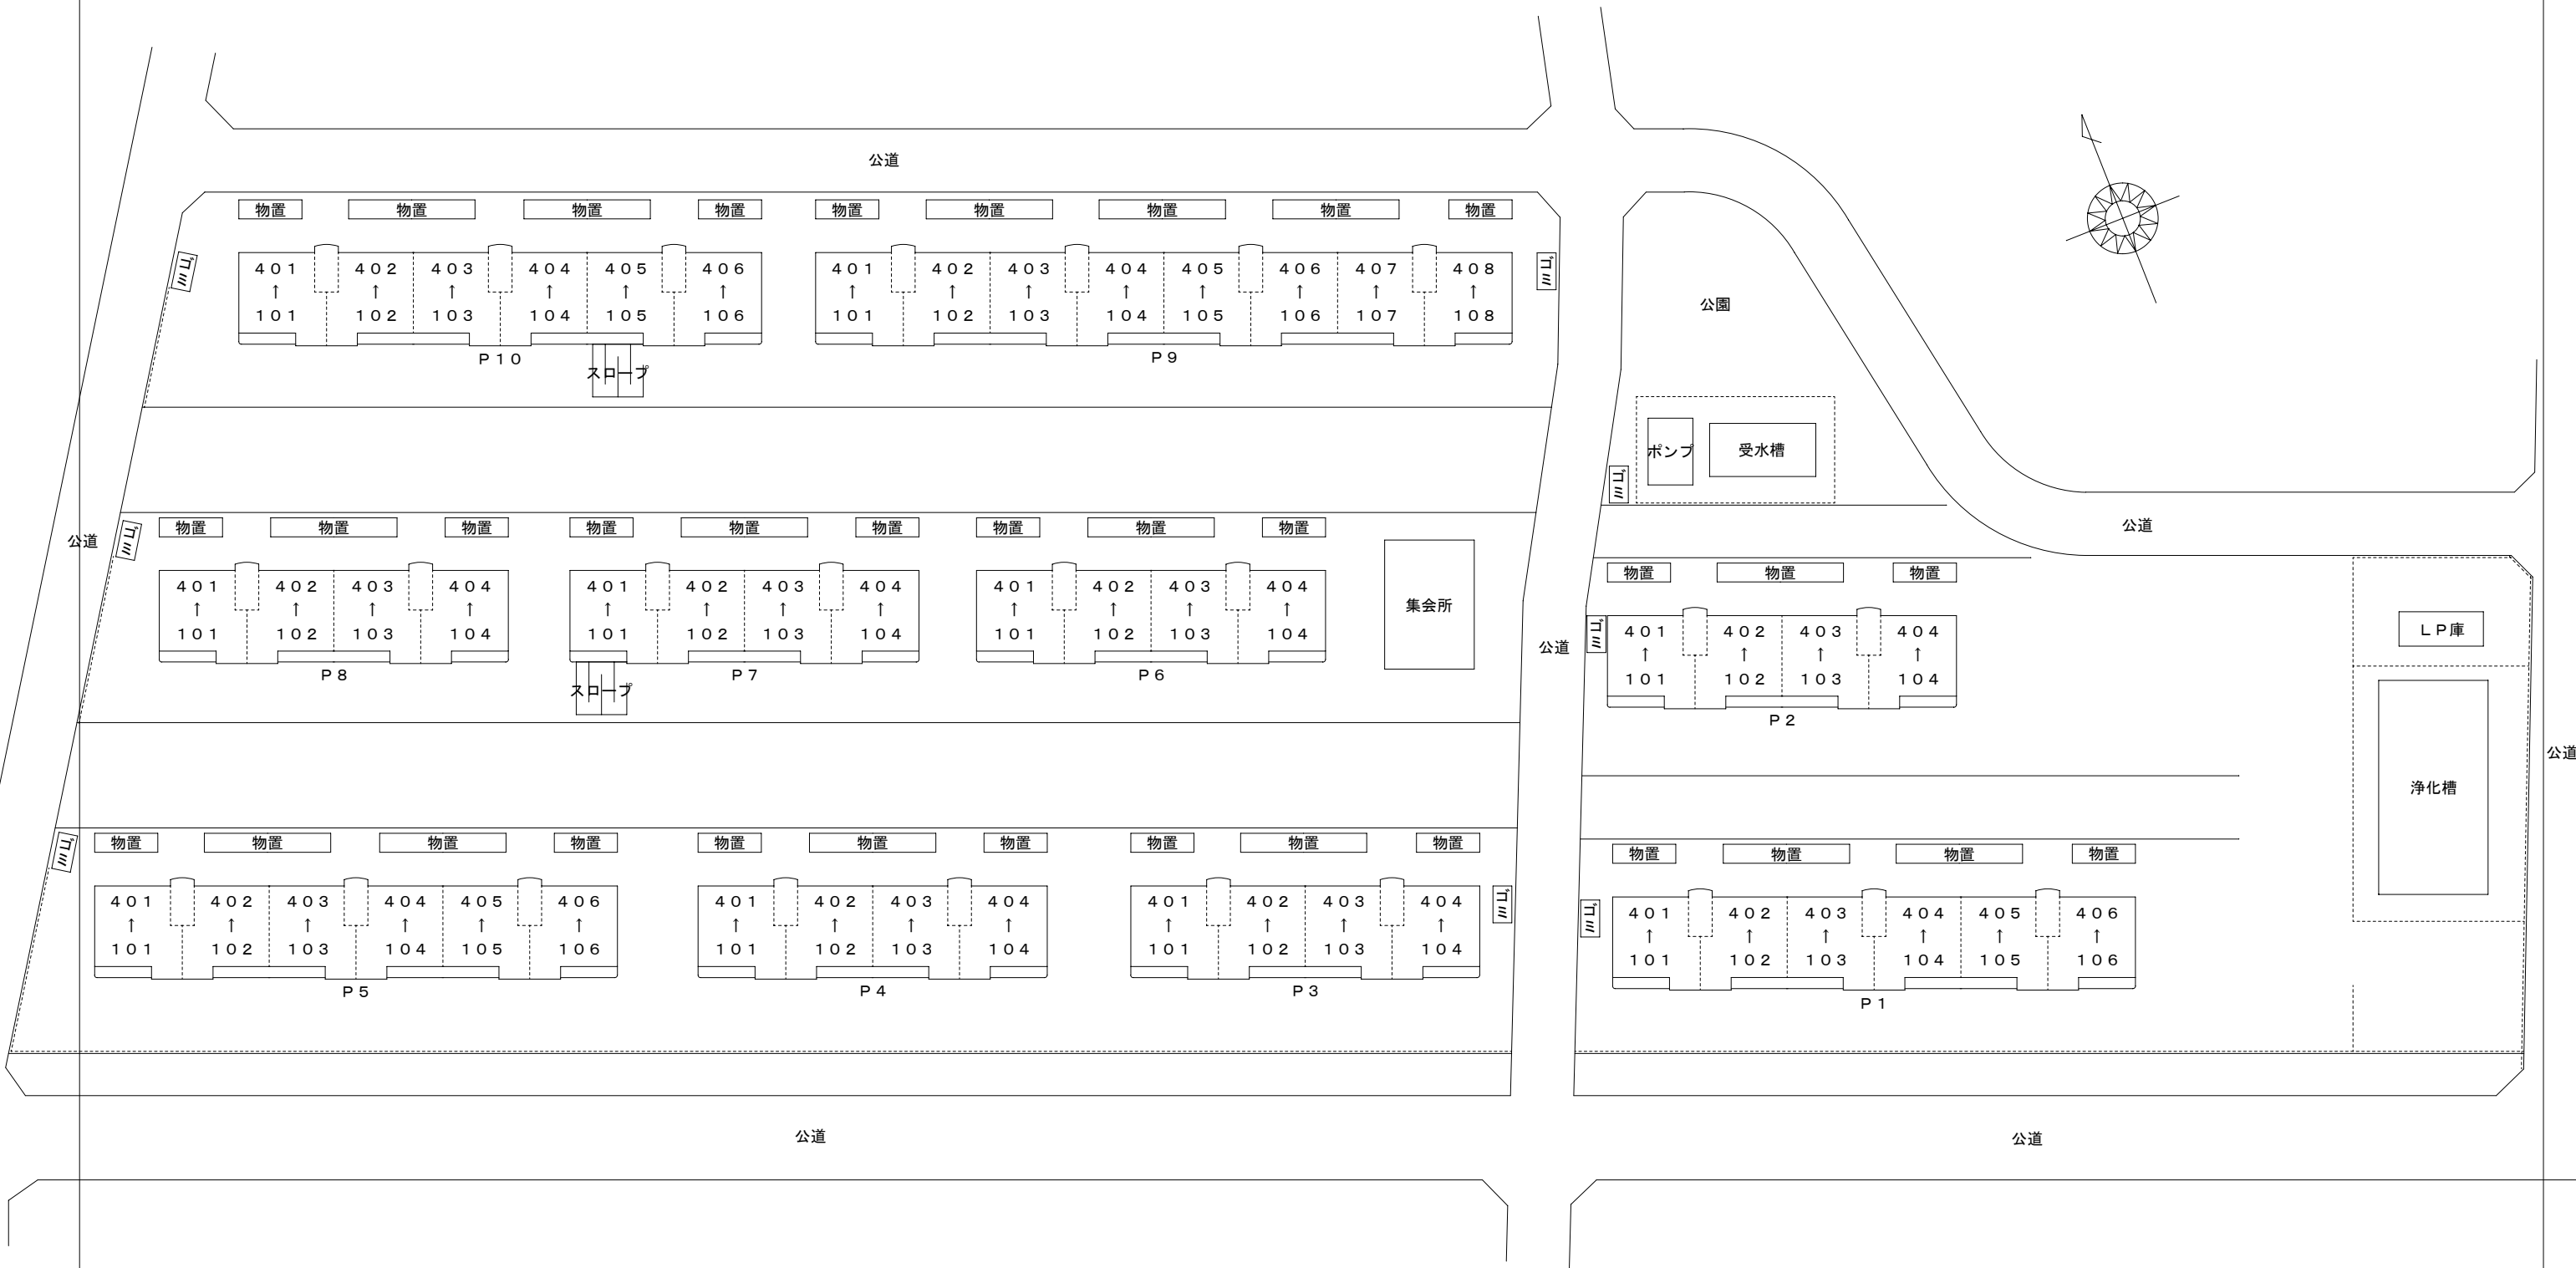

配置図

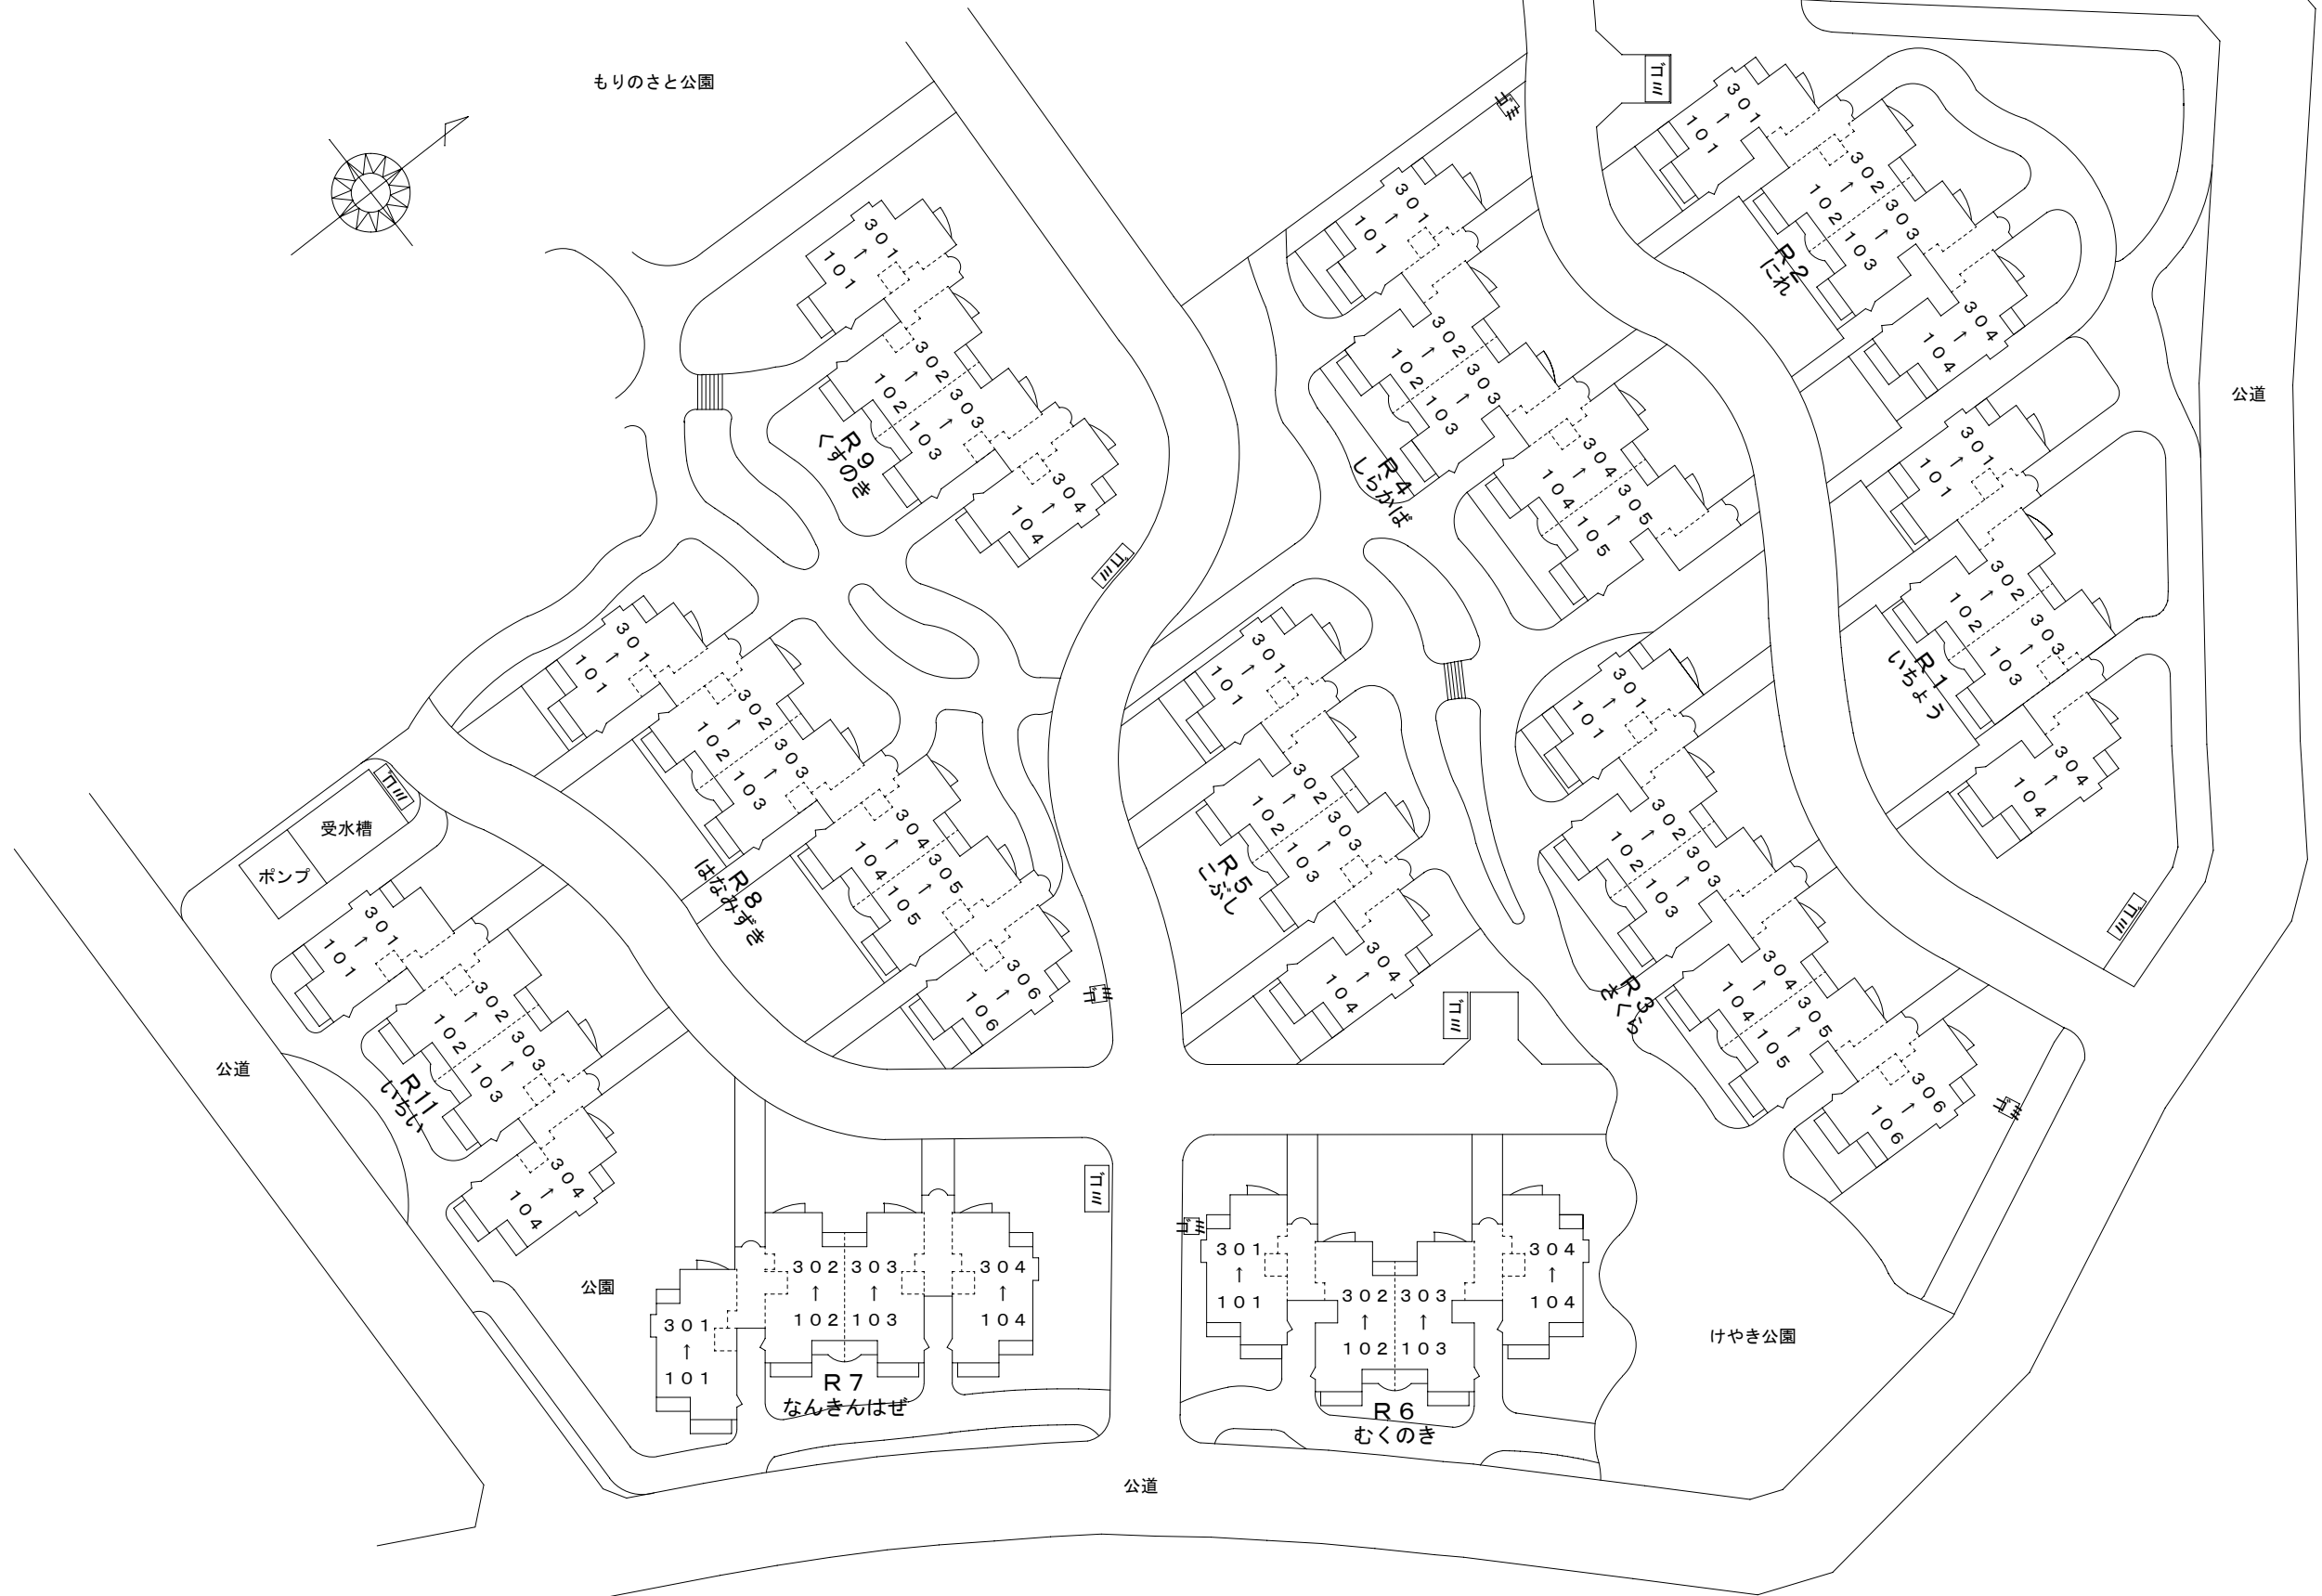

配置図

