



松阪工水みずたま通信

メールマガジン No.76

初秋の候、皆様方には益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。
水源状況や配水状況など、工業用水道の情報につきまして、松阪工水みずたま通信を配信させていただきます。

☆中勢水道事務所からのお知らせ

＜適格請求書等発行事業者の登録及び登録番号について＞

平素より県営工業用水道事業にご理解・ご協力を賜り厚くお礼申し上げます。

令和5年10月1日に消費税の適格請求書等保存方式（インボイス制度）が開始されることに伴い、当庁では、以下のとおり適格請求書発行事業者（インボイス発行事業者）の登録を行いましたので、お知らせします。

- 1 登録番号 T2-8000-2000-1770
- 2 名称 三重県企業庁工業用水道事業会計
- 3 登録所在地 三重県津市広明町13番地

＜企業庁ホームページ インボイス制度の適格請求書発行事業者登録番号 案内＞


https://www.pref.mie.lg.jp/D1KIGYO/12608013144_00002.htm

☆水源状況（9月1日9時00分現在）

施設名	有効貯水量(千m ³)	貯水量(千m ³)	貯水率(%)
蓮ダム	12,400	9,651	77.8

令和5年 榊田川水系 蓮ダム貯水状況

令和5年9月1日

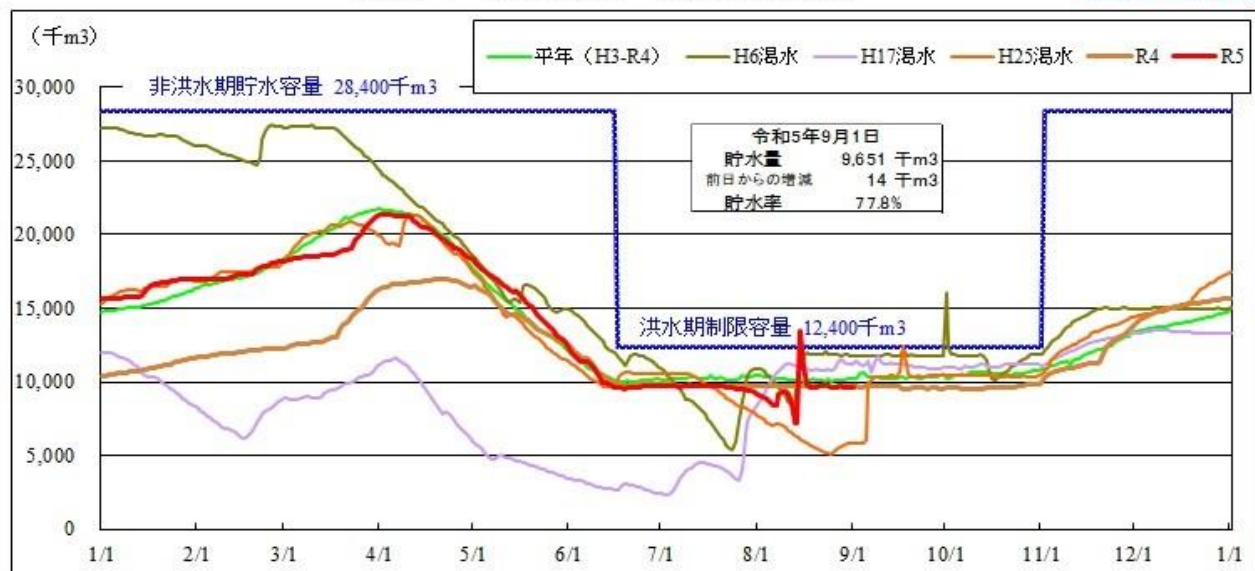


中部地方整備局ホームページより

貯水量は平年に比べて少ない傾向となっております。

☆降雨状況

令和5年 榎田川上流（三軒屋地点）降雨状況 [速報値] 令和5年9月1日

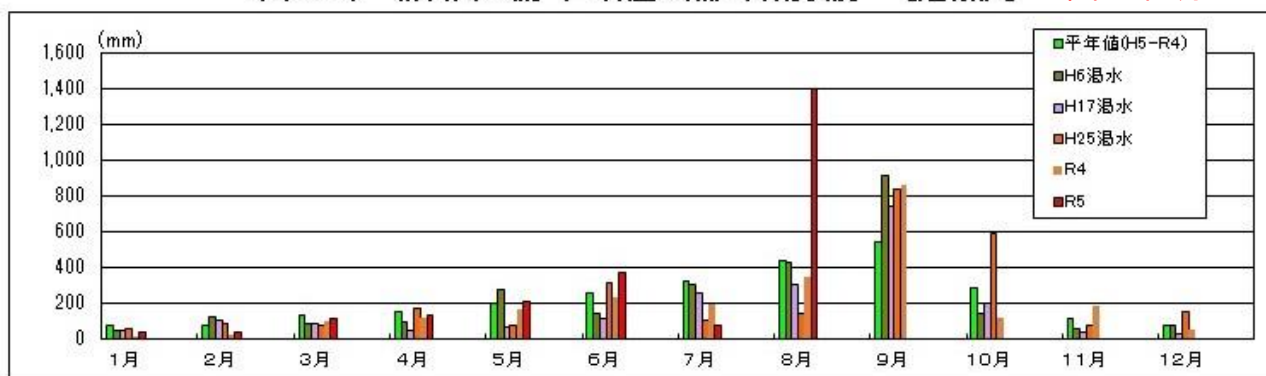


中部地方整備局ホームページより

蓮ダム上流（三軒屋地点）の8月の月間降雨量は、1400mmです。

松阪工業用水道・・・現在、節水対策は行われていません。

☆松阪工業用水道日平均配水量比較表（令和4年度、令和5年度）

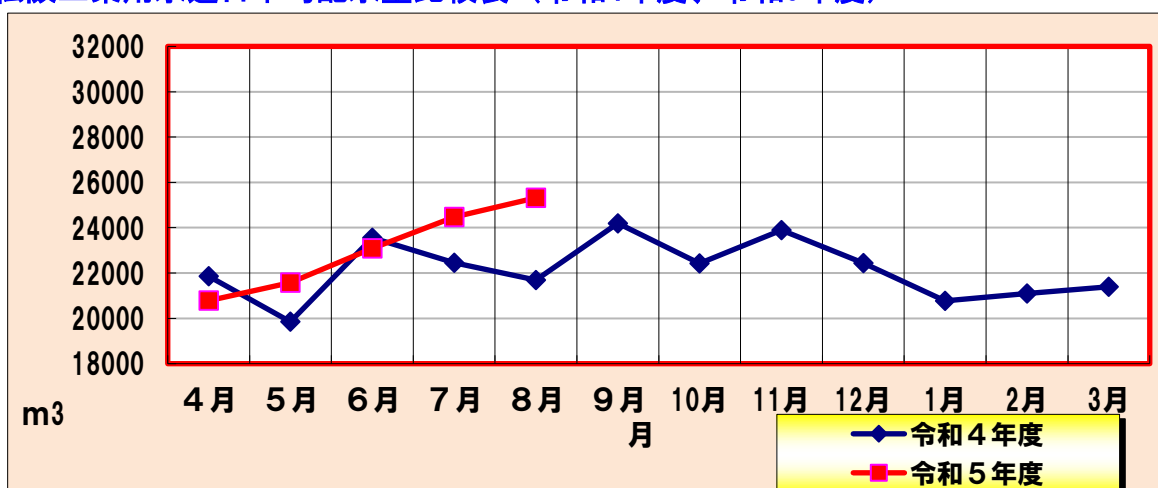

令和4年度8月 平均 21,688 m³/日
 令和5年度8月 平均 25,319 m³/日

☆配水状況

契約給水量 38,500 m³/日（7社7工場）

毎月、工業用水の水質検査を実施しています。
 下記にアクセスいただければ検索が可能です。

https://www.pref.mie.lg.jp/SUISHITU/HP/000067607_00005.htm

水は地球に住む、みんなの宝です。

工業用水道に関する問い合わせは下記へお願いします。

三重県企業庁 ISO9001 (JCQA-0860) 認証登録

メールマガジンの作成担当: 配水課
 水谷 智裕
 E-mail: mizutt03@pref.mie.lg.jp

中勢水道事務所 配水課
 Tel. 059-295-0200
 Fax. 059-295-0210