



# 中伊勢工水みずたま通信

メールマガジン 77

立冬の候、皆様方には益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。  
水源状況や配水状況など、工業用水道の情報につきまして、中伊勢工水みずたま通信を配信させていただきます。

## 中勢水道事務所からのお知らせ

< 適格請求書等発行事業者の登録及び登録番号について >

平素より県営工業用水道事業にご理解・ご協力を賜り厚くお礼申し上げます。

令和5年10月1日に消費税の適格請求書等保存方式（インボイス制度）が開始されたことに伴い、当庁では、以下のとおり適格請求書発行事業者（インボイス発行事業者）の登録を行いましたので、お知らせします。

- 1 登録番号 T2—8000-2000-1770
- 2 名称 三重県企業庁工業用水道事業会計
- 3 登録所在地 三重県津市広明町13番地

< 企業庁ホームページ インボイス制度の適格請求書発行事業者登録番号 案内 >


[https://www.pref.mie.lg.jp/D1KIGYO/12608013144\\_00002.htm](https://www.pref.mie.lg.jp/D1KIGYO/12608013144_00002.htm)

## 水源状況（11月15日9時00分現在）

施設名	有効貯水量(千m <sup>3</sup> )	貯水量(千m <sup>3</sup> )	貯水率(%)
君ヶ野ダム	8,400	3,139	37.4

令和5年 雲出川水系 君ヶ野ダム貯水状況

令和5年11月15日

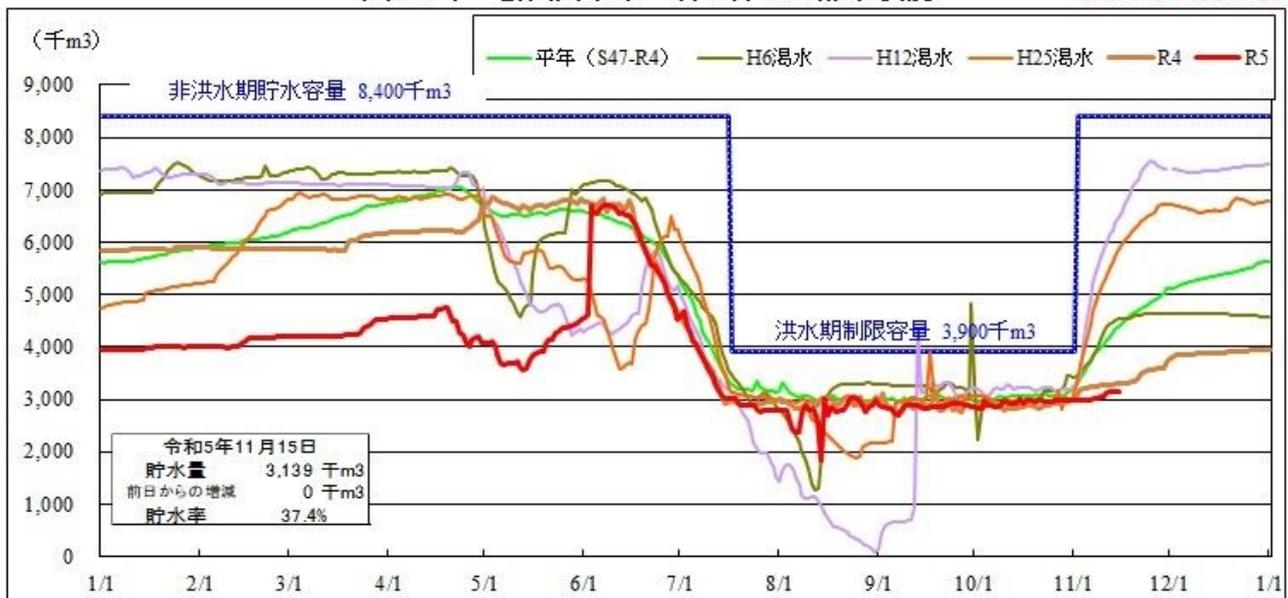


中部地方整備局ホームページより

貯水量は平年に比べて少ない傾向となっております。

## 降雨状況（令和5年11月15日）


令和5年 八手俣川上流（上多気地点）降雨状況 [速報値]

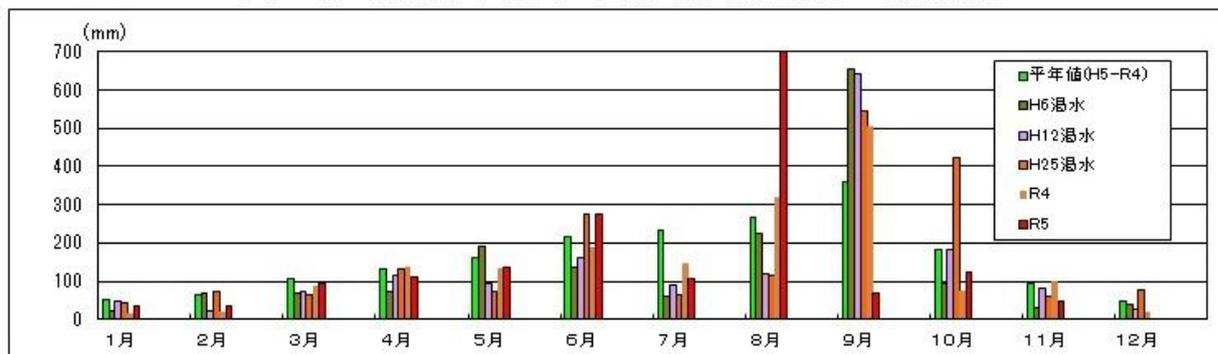

中部地方整備局ホームページより

君ヶ野ダム上流（上多気地点）の 10 月の月間降雨量は、 123 mmです。  
中伊勢工業用水道・・・現在、節水対策は行われていません。

## 中伊勢工業用水道日平均配水量比較表（令和4年度、令和5年度）

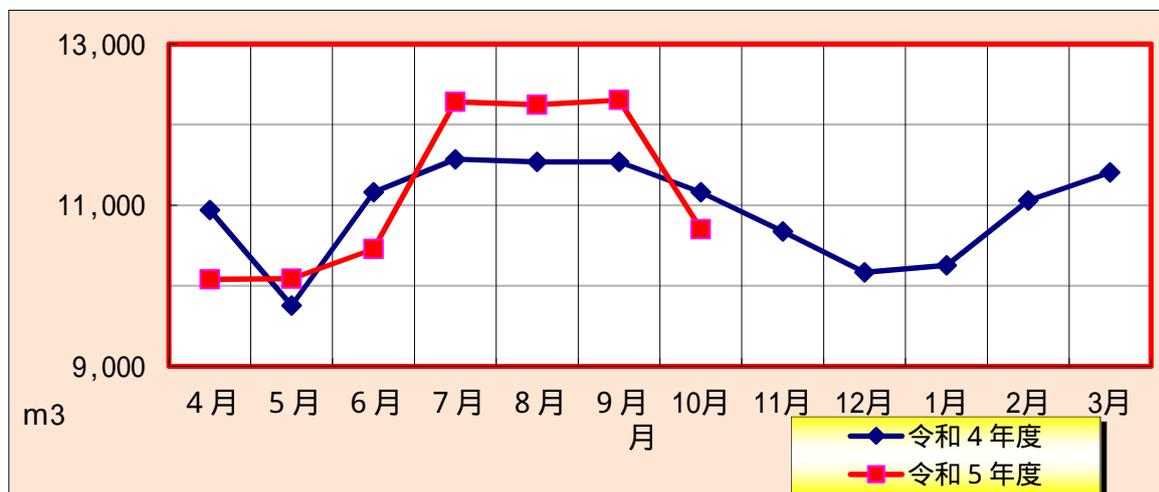

令和4年度10月 平均 11,160 m³/日  
令和5年度10月 平均 10,703 m³/日

## 配水状況

契約給水量 14,970 m³/日（15社17工場）

毎月、工業用水の水質検査を実施しています。  
下記にアクセスいただければ検索が可能です。

[https://www.pref.mie.lg.jp/SUISHITU/HP/000067607\\_00005.htm](https://www.pref.mie.lg.jp/SUISHITU/HP/000067607_00005.htm)

水は地球に住む、みんなの宝です。

工業用水道に関する問い合わせは下記へお願いします。

三重県企業庁ISO9001（JCQA-0860）認証登録

メールマガジンの作成担当：配水課 近藤  
E-mail: [suidoc@pref.mie.lg.jp](mailto:suidoc@pref.mie.lg.jp)

中勢水道事務所 配水課  
Tel. 059-295-0200  
Fax. 059-295-0210