


株式会社TVE 伊賀工場

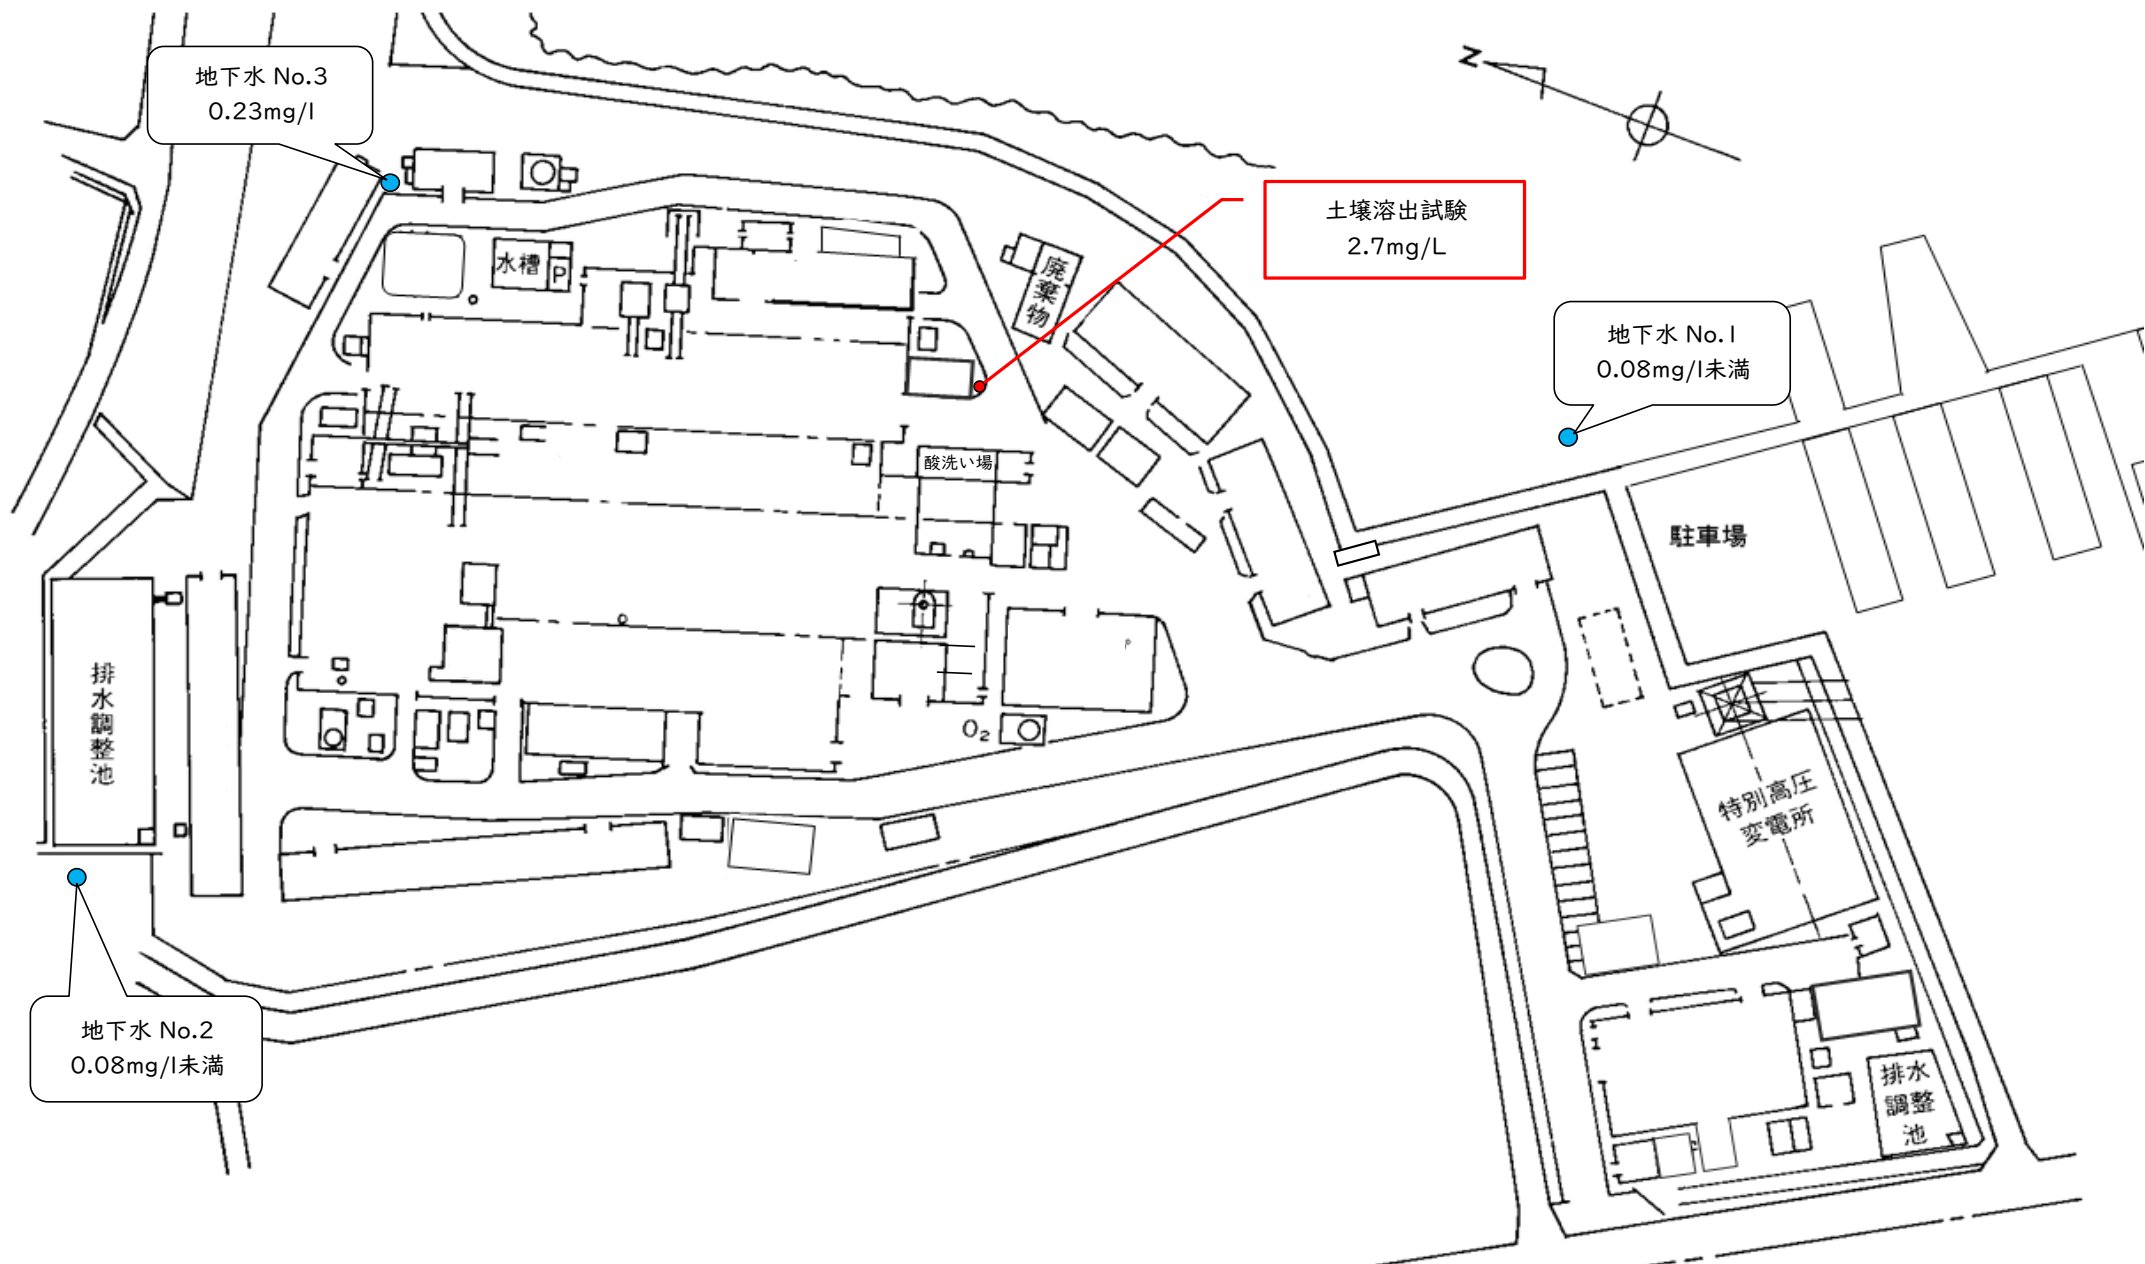

地下水 No.3
0.23mg/l

土壤溶出試験
2.7mg/L

地下水 No.1
0.08mg/l未満

排水調整池

酸洗い場

O₂

駐車場

特別高圧
変電所

排水調整池

地下水 No.2
0.08mg/l未満