

(仕様書表紙用紙)

令和7年度		仕 様 書 (三重県防災行政無線運営協議会)
履行場所	北牟婁郡紀北町相賀地内	
業務名称	紀北町海山総合支所防災通信ネットワーク設備修理	
履行期間	契約の日から令和7年11月28日まで	
業務の概要		
紀北町海山総合支所UPS修理 一式		

三重県防災行政無線運営協議会

工事数量総括表

		工事名	紀北町海山総合支所防災通信ネットワーク設備修理	当初	事業区分	電気通信設備		
					工事区分	電子応用設備(機器単体)		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
電子応用設備(機器単体)				式		1		
紀北町海山総合支所				式		1		
情報通信設備				式		1		
機器費				式		1		内-1号
機器単体費				式		1		
電子応用設備				式		1		
紀北町海山総合支所				式		1		
情報通信設備				式		1		

工事数量総括表

		工事名	紀北町海山総合支所防災通信ネットワーク設備修理	当初	事業区分	電気通信設備		
					工事区分	電子応用設備		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
労務費				式		1		内-2号
直接工事費				式		1		
共通仮設				式		1		
共通仮設費（率計上）				式		1		
純工事費				式		1		
現場管理費				式		1		
機器間接費				式		1		
技術者間接費				式		1		

工事数量総括表

		工事名	紀北町海山総合支所防災通信ネットワーク設備修理	当初	事業区分	電気通信設備		
					工事区分	共通仮設費		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
機器管理費				式		1		
工事原価				式		1		
一般管理費等				式		1		
工事価格				式		1		
消費税相当額				式		1		
工事費計				式		1		

一式当たり内訳書

第1号内訳書		機器費						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
UPS	1kVA	台	1					
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書		労務費						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
小容量無停電電源装置据付・調整	作業内容による補正＝撤去（不使用）：2 台目以降による補正＝補正なし：	台	1					
小容量無停電電源装置据付・調整	作業内容による補正＝新設：2台目以降による補正＝補正なし：	台	1					
対向試験調整		式	1					
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

紀北町海山総合支所防災通信ネットワーク設備修理 特記仕様書

1 業務名
紀北町海山総合支所防災通信ネットワーク設備修理

2 履行場所
北牟婁郡紀北町相賀495-8 紀北町海山総合支所

3 履行期限
令和7年11月28日

4 業務概要
紀北町海山総合支所UPS修理 一式


5 業務内容
(1)UPS修理
防災通信ネットワークの構成機器である一斉受令端末用UPSに不具合が生じているため、以下の機器に取り替えるものとする。
取り替え後は、機器のネットワーク設定を実施し、機器の単体調整及び設備の対向試験を行うものとする。
撤去品は、関係法令に基づき適正に処分するものとする。

機器仕様

機器名 交流無停電電源装置(UPS)
型 式 THA1000R-10/EI-LNA
方 式 商用同期常時インバータ給電、同期無瞬断
出 力 1000VA
電 圧 1φ2W100V
その他 LANカード搭載
製造者 株式会社GSユアサ

6 報告書
業務内容、写真、結果についての報告書を1部提出するものとする。

7 その他
この仕様書に定めのない事項及び契約の履行に関して、疑義が生じた場合は、発注者、受注者双方が協議のうえ、定めるものとする。

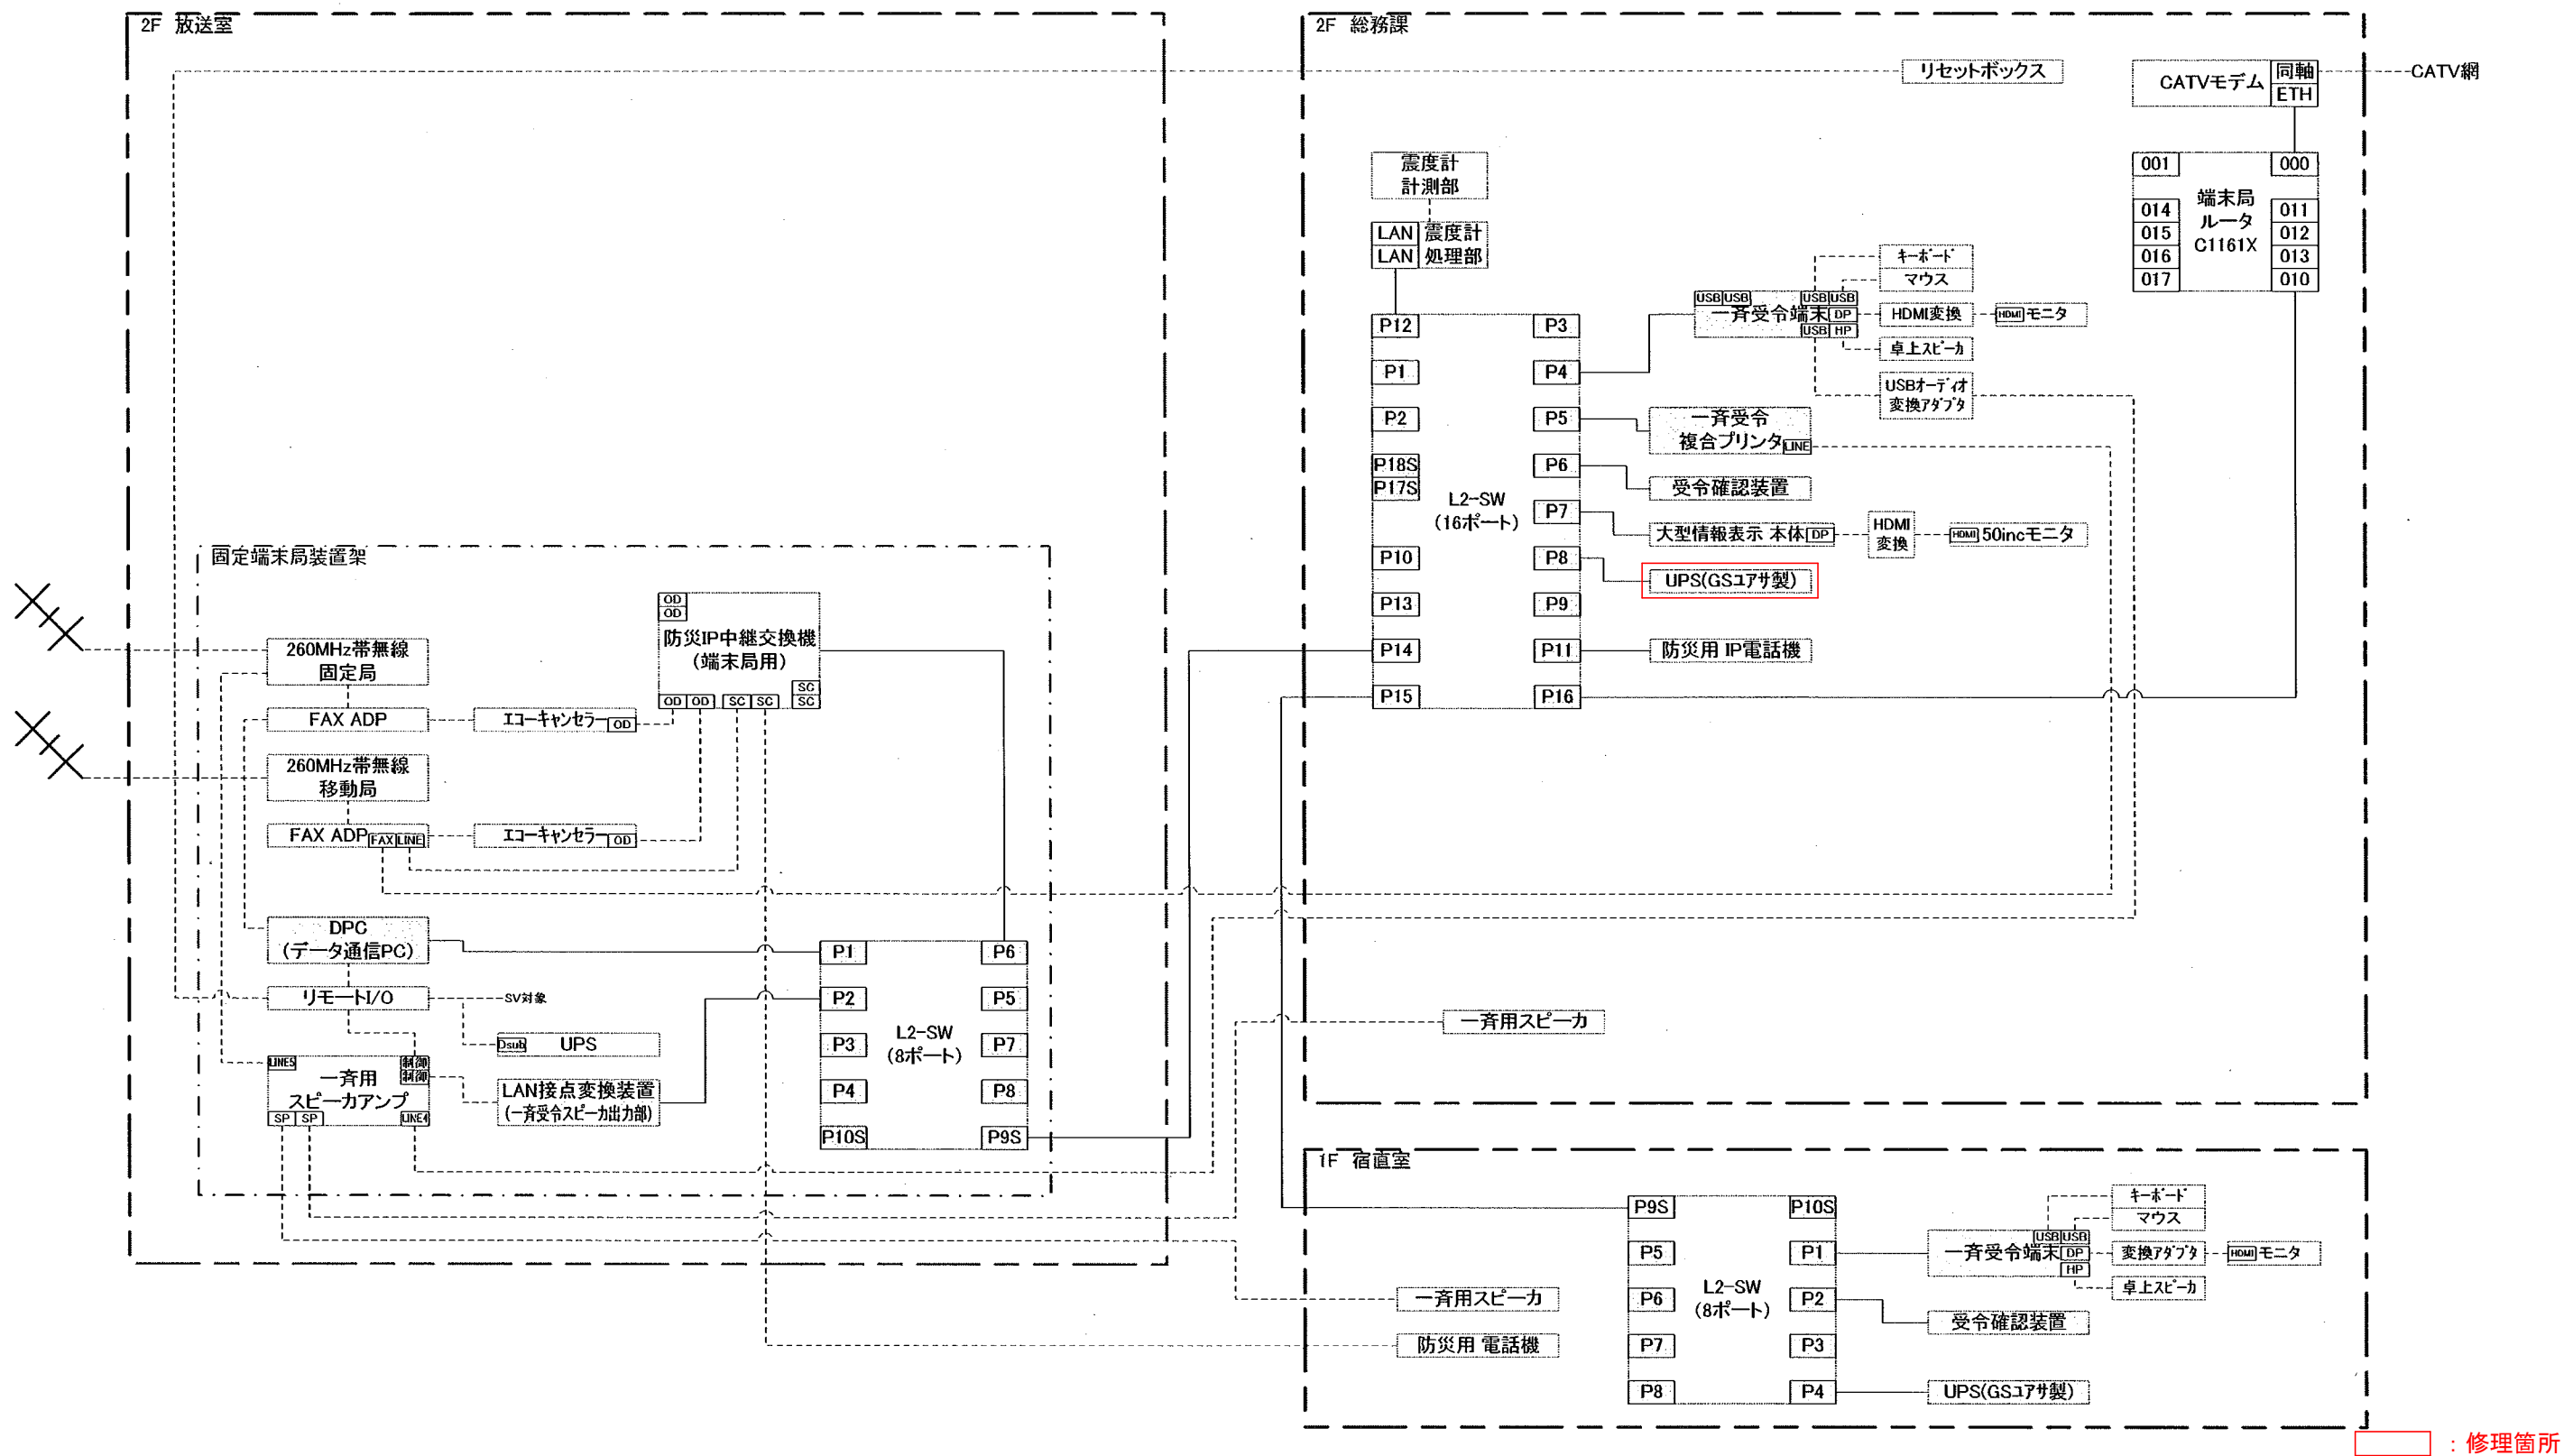

業務名	紀北町海山総合支所防災通信ネットワーク設備修理		
図面名	紀北町海山総合支所 構成図		
縮尺	NONE	図面番号	1
事業者名	三重県防災行政無線運営協議会		