

2025.12.4 発行



# 松阪工水みずたま通信

メールマガジン No.90

師走の候、皆様方には益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。  
水源状況や配水状況など、工業用水道の情報につきまして、松阪工水みずたま通信を配信させていただきます。

## ★中勢水道事務所からのお知らせ

三重県企業庁では、県民の皆様に工業用水道及び水道事業について知つていただくとともに、日常生活に欠かせない「水道水」について関心を高め、その大切さを再認識いただくことを目的に、「令和7年度三重県企業庁浄水場公開」を中勢水道事務所の高野浄水場のほか2箇所（北勢水道事務所 播磨浄水場・南勢水道事務所 多気浄水場）で開催しました。高野浄水場では令和7年10月26日（日）に、浄水場見学及び水道水を作る過程をわかりやすく紹介する水処理実験のほか、企業庁のPRブースや給水車展示を行うとともに、お子様にも楽しんでいただけるよう、利き水体験等のクイズラリーも実施しました。

当日は、雨が降り開催できるか心配しましたが、来場者の方も楽しんでいただき無事に浄水場公開を終えることができました。

三重県企業庁ではこのような取組により、県民の皆様に工業用水道事業をより理解してもらえるように努めてまいります。

松阪工水ユーザーの皆様には、今後とも松阪工業用水道事業の推進にご理解、ご協力賜りますようお願いいたします。



高野浄水場 企業庁PRブース



高野浄水場 水処理実験




R7.11.9 播磨浄水場



R7.11.16 多気浄水場

★水源状況（12月1日9時00分現在）

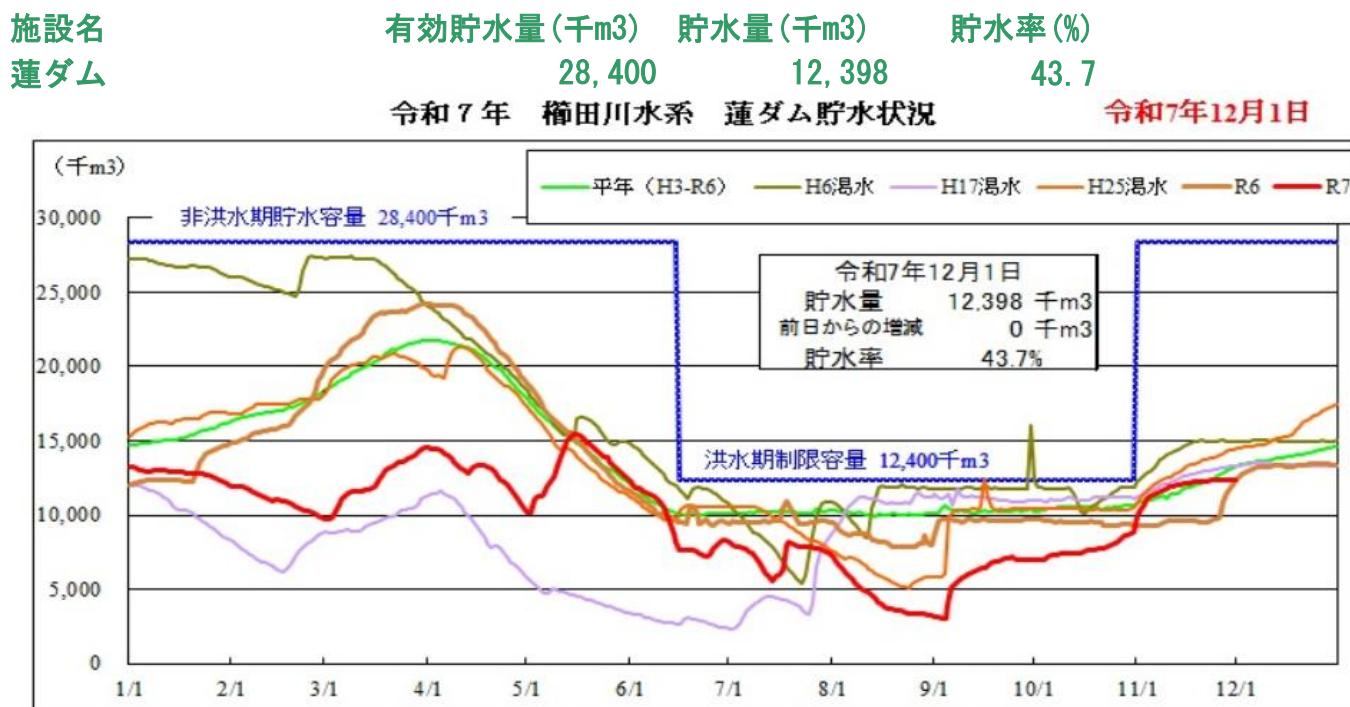


中部地方整備局ホームページより

おおむね平年並みの貯水量となっています。

★降雨状況（令和7年12月1日）

令和7年 榛田川上流（三軒屋地点）降雨状況 [速報値]

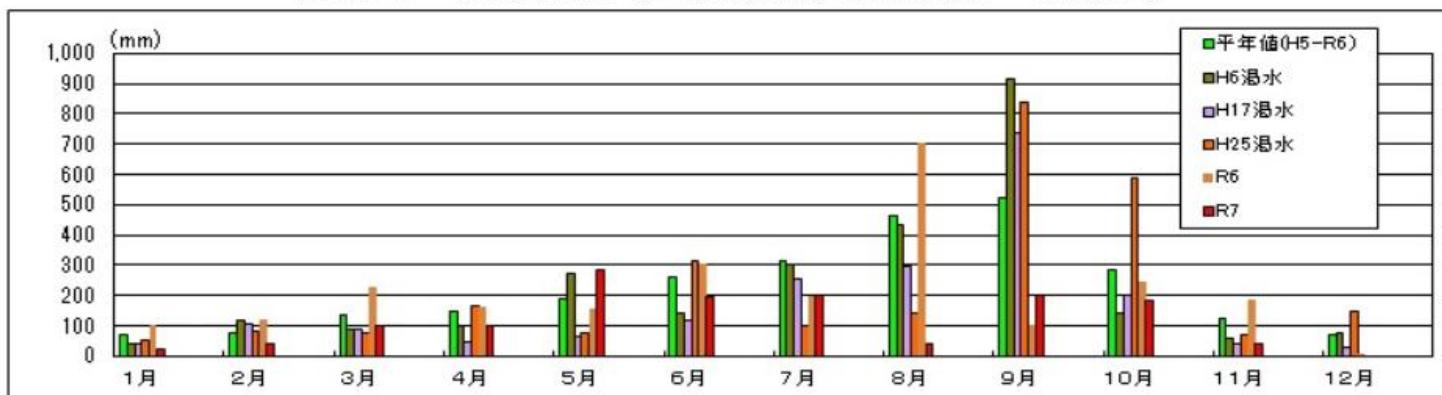

中部地方整備局ホームページより


蓮ダム上流（三軒屋地点）の 11 月の月間降雨量は、

39

mmです。

松阪工業用水道・・・現在、節水対策は行われていません。

★松阪工業用水道日平均配水量比較表（令和6年度、令和7年度）

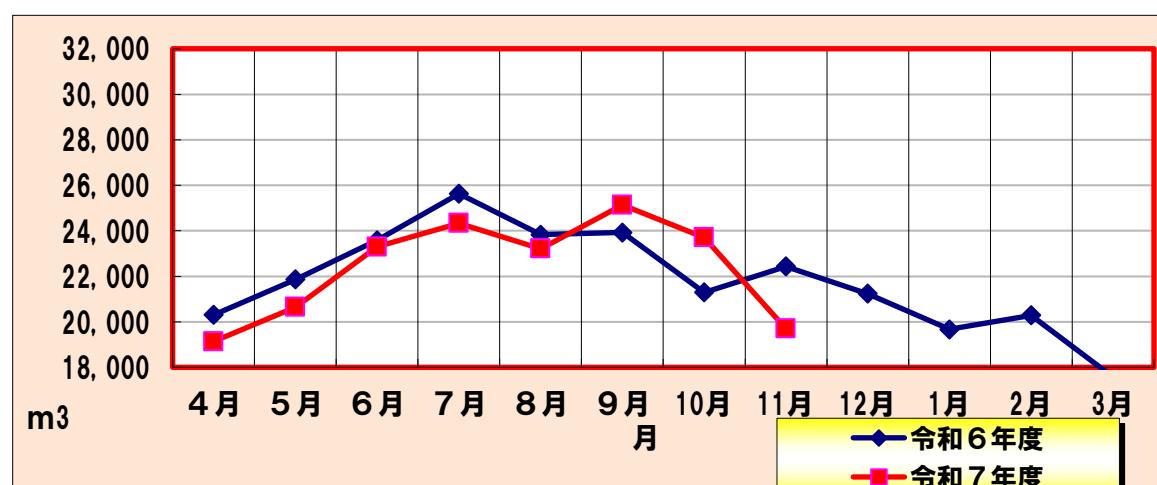

令和6年度11月 平均 22,435 m<sup>3</sup>/日  
令和7年度11月 平均 19,702 m<sup>3</sup>/日

★配水状況

契約給水量

38,500 m<sup>3</sup>/日 (7社7工場)

毎月、工業用水の水質検査を実施しています。  
下記にアクセスいただければ検索が可能です。

[https://www.pref.mie.lg.jp/SUISHITU/HP/000067607\\_00005.htm](https://www.pref.mie.lg.jp/SUISHITU/HP/000067607_00005.htm)

水は地球に住む、みんなの宝です。

工業用水道に関する問い合わせは下記へお願いします。

メールマガジンの作成担当: 配水課 市岡  
E-mail : [suidoc@pref.mie.lg.jp](mailto:suidoc@pref.mie.lg.jp)

中勢水道事務所 配水課  
Tel. 059-295-0200  
Fax. 059-295-0210